


LEGENDA:


- TYP 1
- KABEL ULOŽEN V CHODNÍKU/VOLNÉM TERÉNU V KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE DN63, kabel. rýha 350x800mm, pískové lože 100/100mm, fólie šíře 33mm, zásyp vrchního 0,5m zeminou
- TYP 2
- KABEL ULOŽEN POD KOMUNIKACÍ V KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE DN63 VLOŽENÉ DO KORUGOVANÉ CHRÁNIČKY DN110, NAVÍC JEDNA REZERVNÍ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA DN110, překop–kabel.rýha 500x1200mm, betonové lože 100mm, pískový obsyp 200mm, fólie šíře 33mm, podkladová vrstva cca 0,5m
- TYP 3
- KABEL ULOŽEN POD VJEZDY V KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE DN63 VLOŽENÉ DO KORUGOVANÉ CHRÁNIČKY DN110, překop–kabel.rýha 500x1200mm, betonové lože 100mm, pískový obsyp 200mm, fólie šíře 33mm, podkladová vrstva cca 0,5m

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ!


KABEL ULOŽEN V CHODNÍKU/VOLNÉM TERÉNU
ŘEZ VÝKOPEM TYP 1

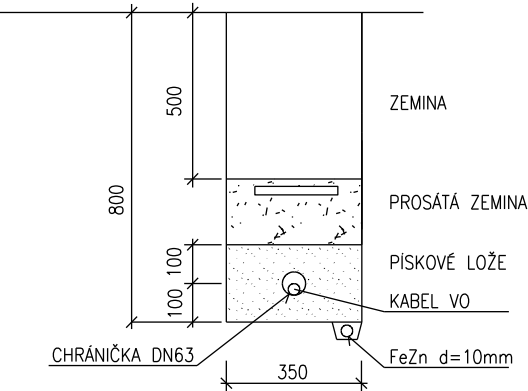


KABEL ULOŽEN POD KOMUNIKACÍ
ŘEZ VÝKOPEM TYP 2

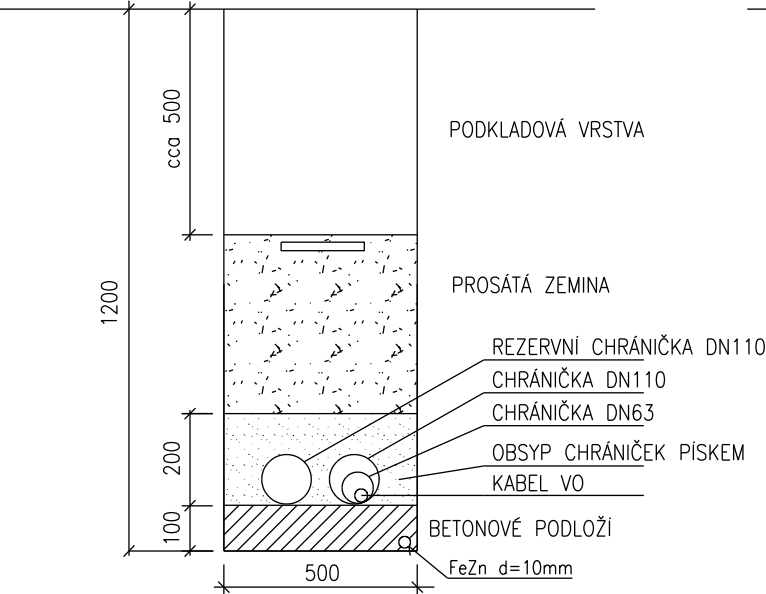

KABEL ULOŽEN POD VJEZDY
ŘEZ VÝKOPEM TYP 3

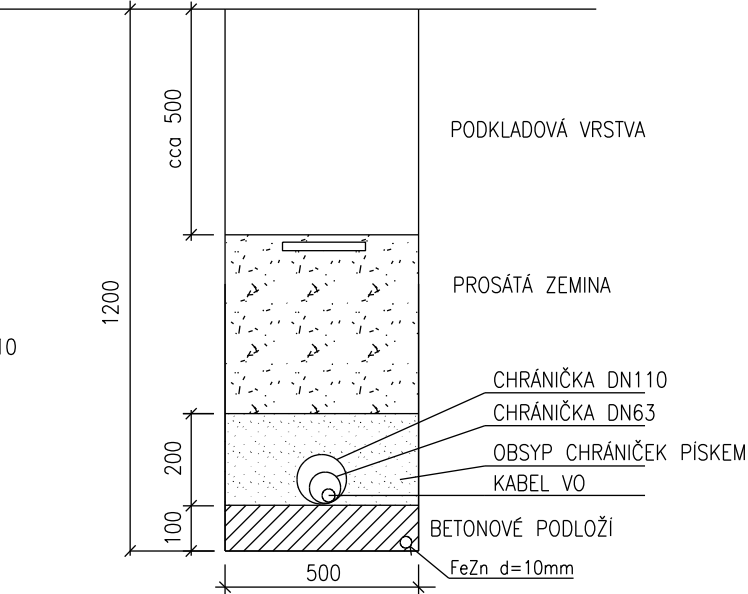

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Jan Polášek		
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	Ing. Monika Fazekas		
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Petr Šulc		
<i>Vypracoval</i>	Jan Kratochvíl		
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek		

Investor	Město Šlapanice		
Objednatel	Město Šlapanice		

Formát	2A4	Měřítko	-	Stupeň	DPS	Datum	01/2019	Zadávkové číslo	1451416-18
--------	-----	---------	---	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt			REKONSTRUKCE UL. JUNGMANNOVA, ŠLAPANICE		
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
D.1.3 - SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					
			Souprava		
Příloha			VZOROVÉ ŘEZY TRASY KABELU VO		
			Číslo přílohy		Revize
			D.1.3.2		0