

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OSVĚTLENOST [lx]	VNĚJŠÍ VLIVY
1.01	SKLAD KOL	63,300	100	DLE PROTOKOLU

ULOŽENÍ VODIČŮ:

- ▶A ◀ KABELOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ 50/50 mm
- ▶B ◀ KABELOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ 100/50 mm
- ▶C ◀ KABELOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ 150/50 mm
- ▶D ◀ KABELOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ 200/50 mm

SILOVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ

3/N/PE AC 400 V 50 Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM


DLE ČSN 33 2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNA OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY


JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

2018-25-SO00-EP02-01-01-00.DWG

MĚŘÍTKO 1:50 0 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m

				Datum	2018-10	Kraj	JIHOMORAVSKÝ	Obecní úřad	ŠLAPANICE U BRNA	
				Kreslil	VLADIMÍR ŠOB	Investor				
				Projektant	VLADIMÍR ŠOB	ZŠ Šlapanice,				
				Schválil	VLADIMÍR ŠOB	příspěvková organizace				
Rev.	Změna	Datum	Jméno	HIP	ING. R. DIEHEL	Zakázkové číslo	2018-25			
Stupeň DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY										
Název						SO/PS				
Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice pavilon C (kuchyň), Šlapanice u Brna 664 51						SO00 - --				
INSTALAČNÍ SCHÉMA - 1. NP						Čís.		Číslo dokumentu	Σ 01	
						Formát	A2	2018-25-SO00-EP02/00	Str. 01	



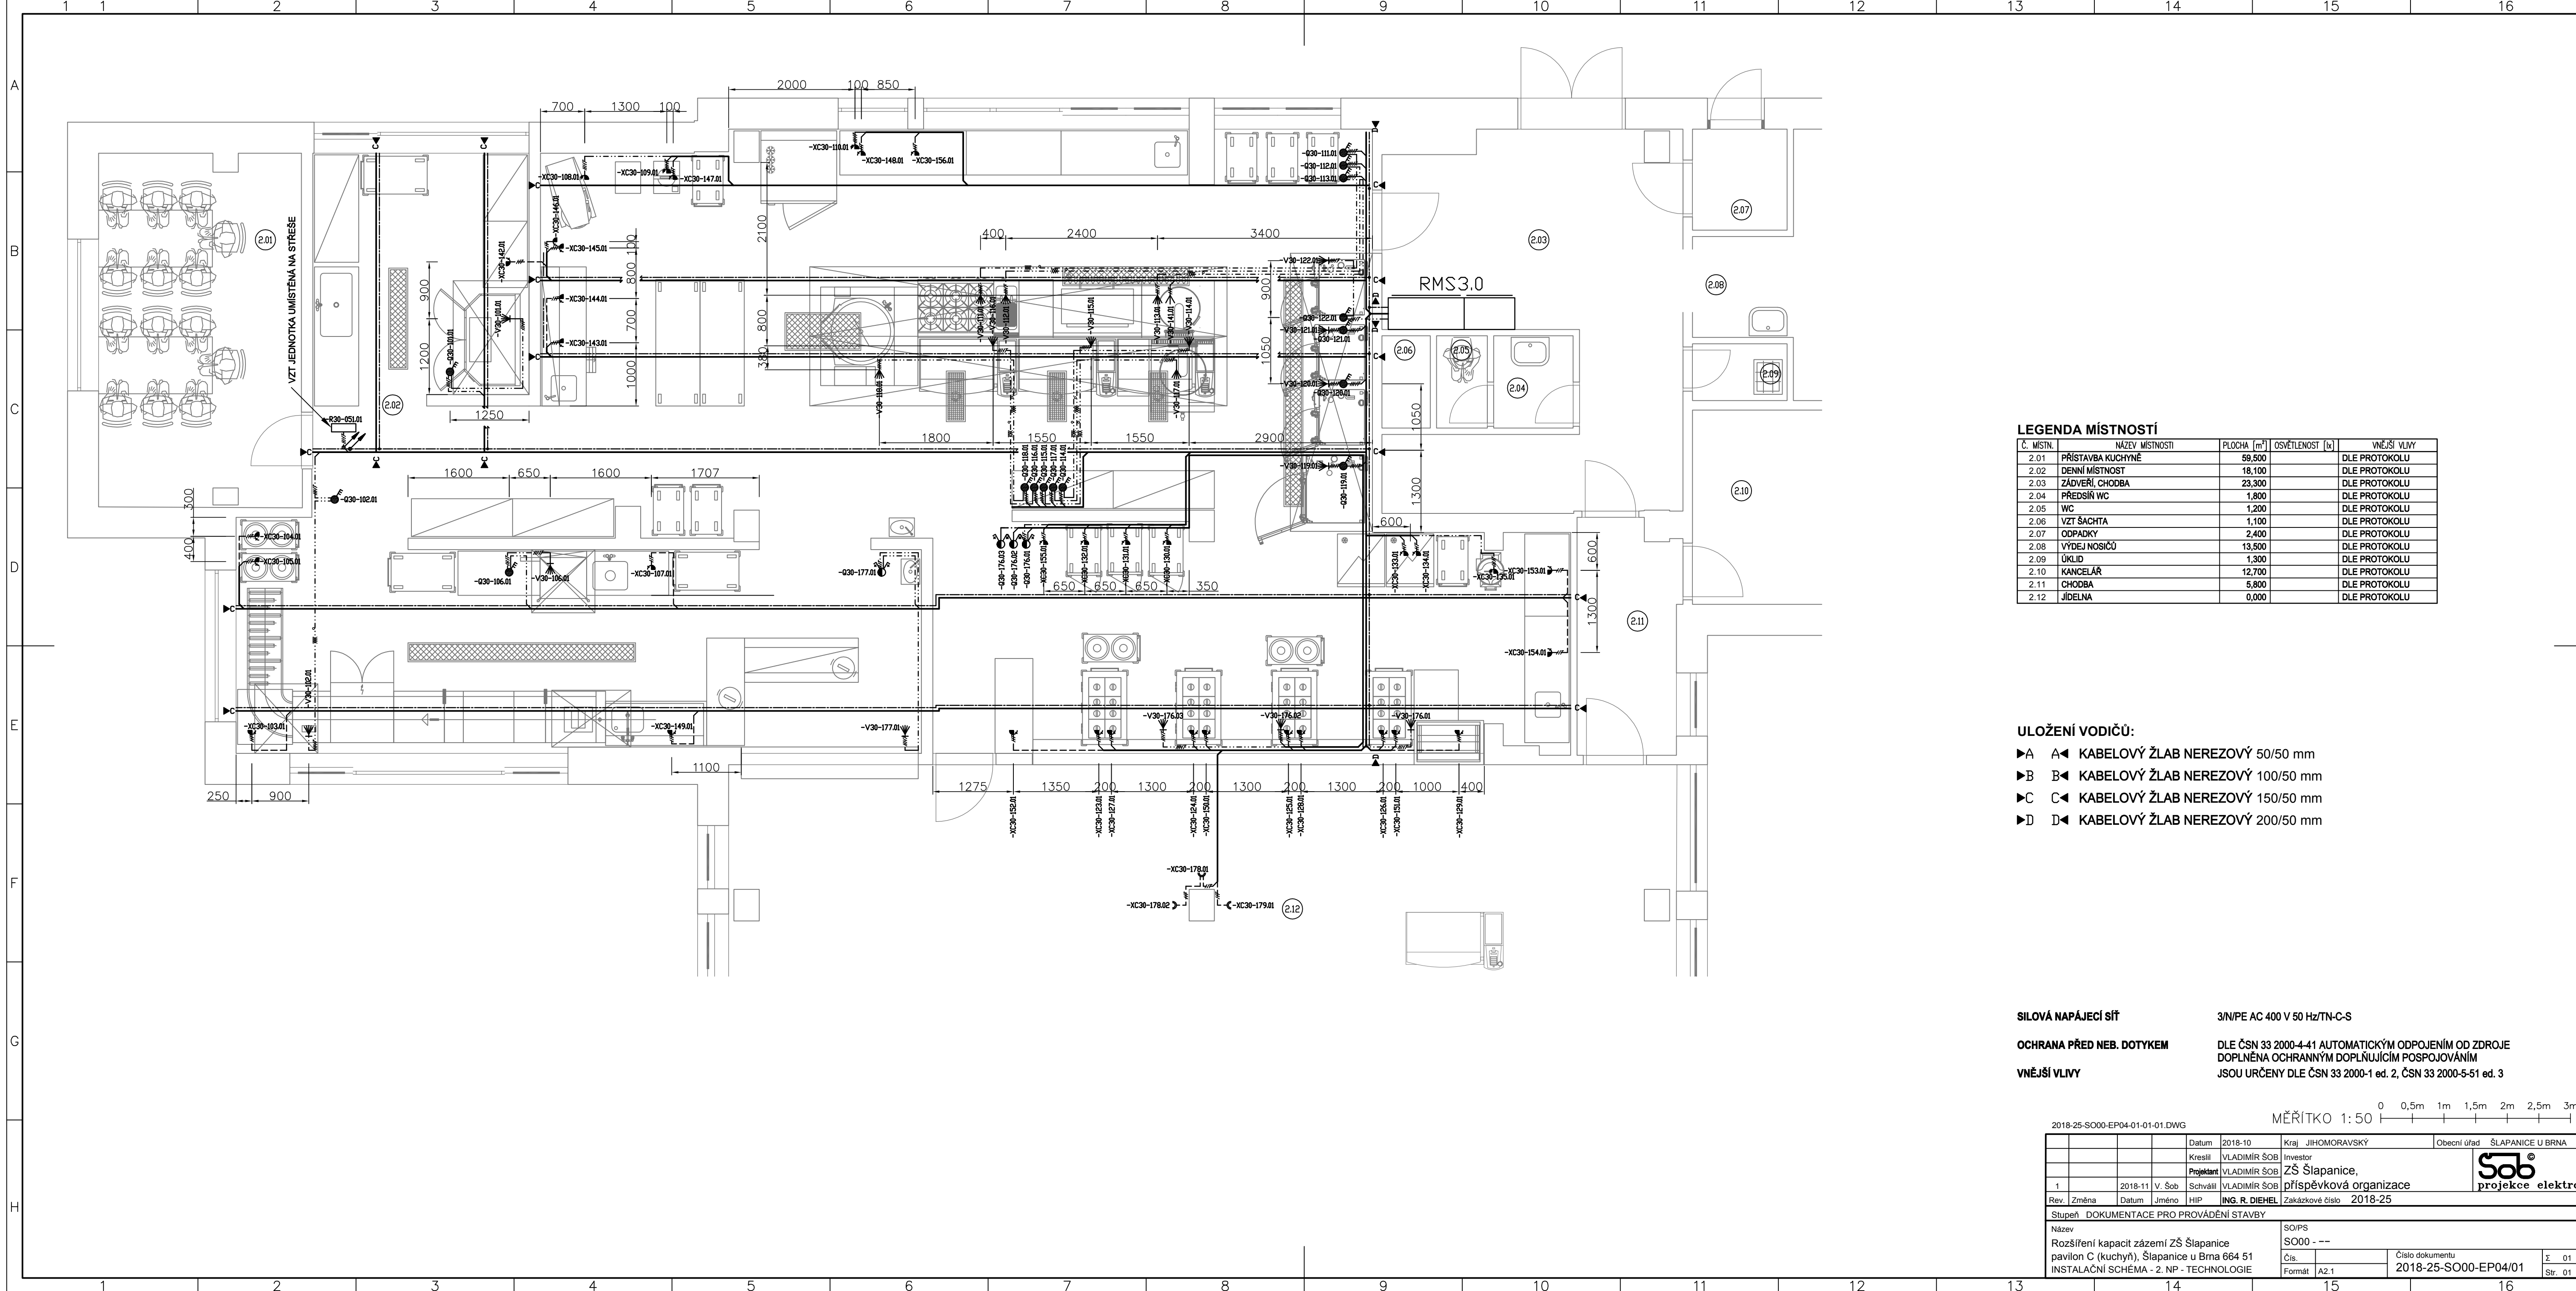

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OSVĚTLENOST [lx]	VNĚJŠÍ VLIVY
2.01	PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ	59,500		DLE PROTOKOLU
2.02	DENNÍ MÍSTNOST	18,100		DLE PROTOKOLU
2.03	ZÁDVEŘÍ, CHODBA	23,300		DLE PROTOKOLU
2.04	PŘEDSÍN WC	1,800		DLE PROTOKOLU
2.05	WC	1,200		DLE PROTOKOLU
2.06	VZT ŠACHTA	1,100		DLE PROTOKOLU
2.07	ODPADKY	2,400		DLE PROTOKOLU
2.08	VÝBEJ NOSIČŮ	13,500		DLE PROTOKOLU
2.09	ÚKLID	1,300		DLE PROTOKOLU
2.10	KANCELÁŘ	12,700		DLE PROTOKOLU
2.11	CHODBA	5,800		DLE PROTOKOLU
2.12	JÍDELNA	0,000		DLE PROTOKOLU

- ULOŽENÍ VODIČŮ:
- ▶A ◀ KABELOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ 50/50 mm
  - ▶B ◀ KABELOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ 100/50 mm
  - ▶C ◀ KABELOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ 150/50 mm
  - ▶D ◀ KABELOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ 200/50 mm

SILOVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM

VNĚJŠÍ VLIVY

3N/PE AC 400 V 50 Hz/TN-C-S


DLE ČSN 33 2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNA OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

2018-25-SO00-EP04-01-01-01.DWG

MĚŘÍTKO 1: 50

0 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m

			Datum	2018-10	Kraj	JIHOMORAVSKÝ	Obecní úřad	ŠLAPANICE U BRNA
			Kreslil	VLADIMÍR ŠOB	Investor			
			Projektant	VLADIMÍR ŠOB	ZŠ Šlapanice,			
1			2018-11	V. Šob	Schválil	VLADIMÍR ŠOB	příspěvková organizace	
Rev.	Změna	Datum	Jméno	HIP	ING. R. DIEHEL	Zakázkové číslo	2018-25	
Stupeň DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY								
Název				SO/PS				
Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice				SO00 - ---				
pavilon C (kuchyň), Šlapanice u Brna 664 51				Čís.		Číslo dokumentu		
INSTALAČNÍ SCHEMA - 2. NP - TECHNOLOGIE				Formát	A2.1	2018-25-SO00-EP04/01		
						Σ	01	
						Str.	01	

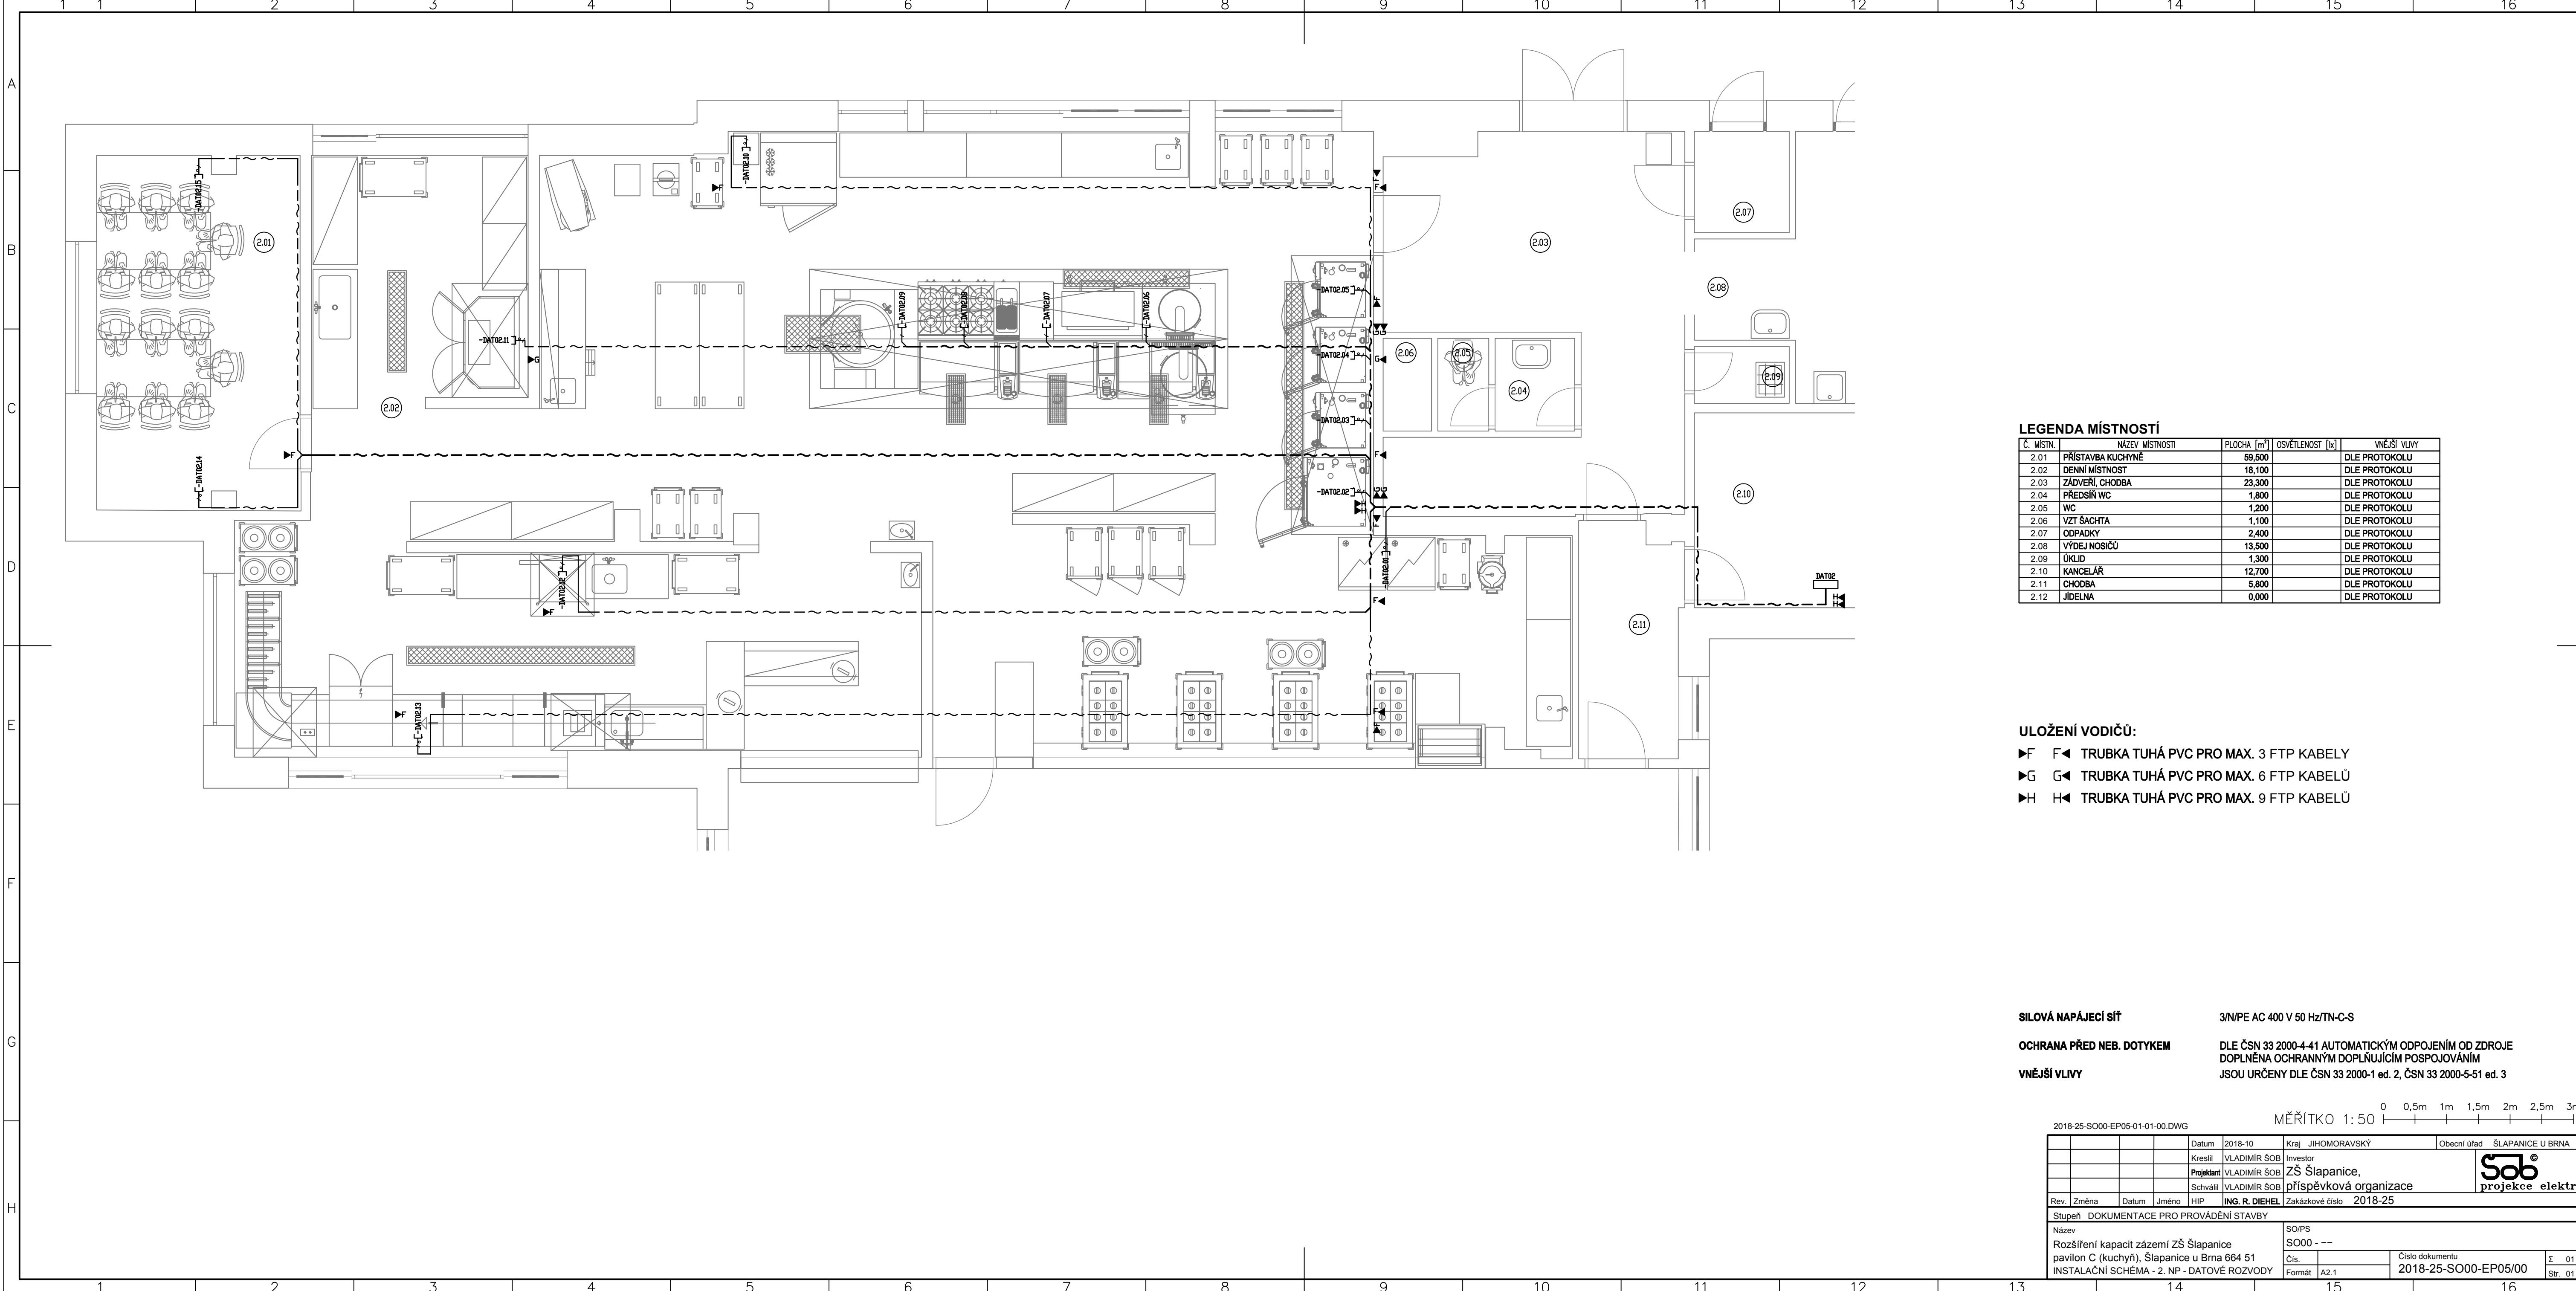

LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
Č. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OSVĚTLENOST [lx]	VNĚJŠÍ VLIVY
2.01	PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ	59,500		DLE PROTOKOLU
2.02	DENNÍ MÍSTNOST	18,100		DLE PROTOKOLU
2.03	ZÁDVEŘÍ, CHODBA	23,300		DLE PROTOKOLU
2.04	PŘEDSÍN WC	1,800		DLE PROTOKOLU
2.05	WC	1,200		DLE PROTOKOLU
2.06	VZT ŠACHTA	1,100		DLE PROTOKOLU
2.07	ODPADKY	2,400		DLE PROTOKOLU
2.08	VÝDEJ NOSIČŮ	13,500		DLE PROTOKOLU
2.09	ÚKLID	1,300		DLE PROTOKOLU
2.10	KANCELÁŘ	12,700		DLE PROTOKOLU
2.11	CHODBA	5,800		DLE PROTOKOLU
2.12	JÍDELNA	0,000		DLE PROTOKOLU

- ULOŽENÍ VODIČŮ:
- F ◄ F TRUBKA TUHÁ PVC PRO MAX. 3 FTP KABELY
  - G ◄ G TRUBKA TUHÁ PVC PRO MAX. 6 FTP KABELŮ
  - H ◄ H TRUBKA TUHÁ PVC PRO MAX. 9 FTP KABELŮ

**SILOVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ** 3/N/PE AC 400 V 50 Hz/TN-C-S

**OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM** DLE ČSN 33 2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNA OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

**VNĚJŠÍ VLIVY** JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3


2018-25-SO00-EP05-01-01-00.DWG

MĚŘÍTKO 1: 50

0 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m

				Datum	2018-10	Kraj	JIHOMORAVSKÝ	Obecní úřad	ŠLAPANICE U BRNA
				Kreslil	VLADIMÍR ŠOB	Investor			
				Projektant	VLADIMÍR ŠOB	ZŠ Šlapanice,			
				Schválil	VLADIMÍR ŠOB	příspěvková organizace			
Rev.	Změna	Datum	Jméno	HIP	ING. R. DIEHEL	Zakázkové číslo	2018-25		
Stupeň DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY									
Název Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice pavilon C (kuchyně), Šlapanice u Brna 664 51 INSTALAČNÍ SCÉMA - 2. NP - DATOVÉ ROZVODY						SO/PS SO00 - --- Čís. Formát A2.1 Číslo dokumentu 2018-25-SO00-EP05/00 Σ 01 Str. 01			

Sob®  
projekce elektro



				Datum	2018-10	Kraj	JIHOMORAVSKÝ	Oblastní úřad	ŠLAPANICE U BRNA		
				Kreslil	VLADIMÍR ŠOB	Investor					
				Projektant	VLADIMÍR ŠOB	ZŠ Šlapanice,					
				Schválil	VLADIMÍR ŠOB	příspěvková organizace					
Rev.	Změna	Datum	Jméno	HIP	ING. R. DIEHEL	Zakázkové číslo	2018-25				
Stupeň DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY											
Název Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice pavilon C (kuchyň), Šlapanice u Brna 664 51 INSTALAČNÍ SCHÉMA - OCHRANA PŘED BLESKEM						SO/PS					
						SO00 - --					
						Čís.		Číslo dokumentu		Σ	01
						Formát	A3	2018-25-SO00-EP06/00		Str. 01	