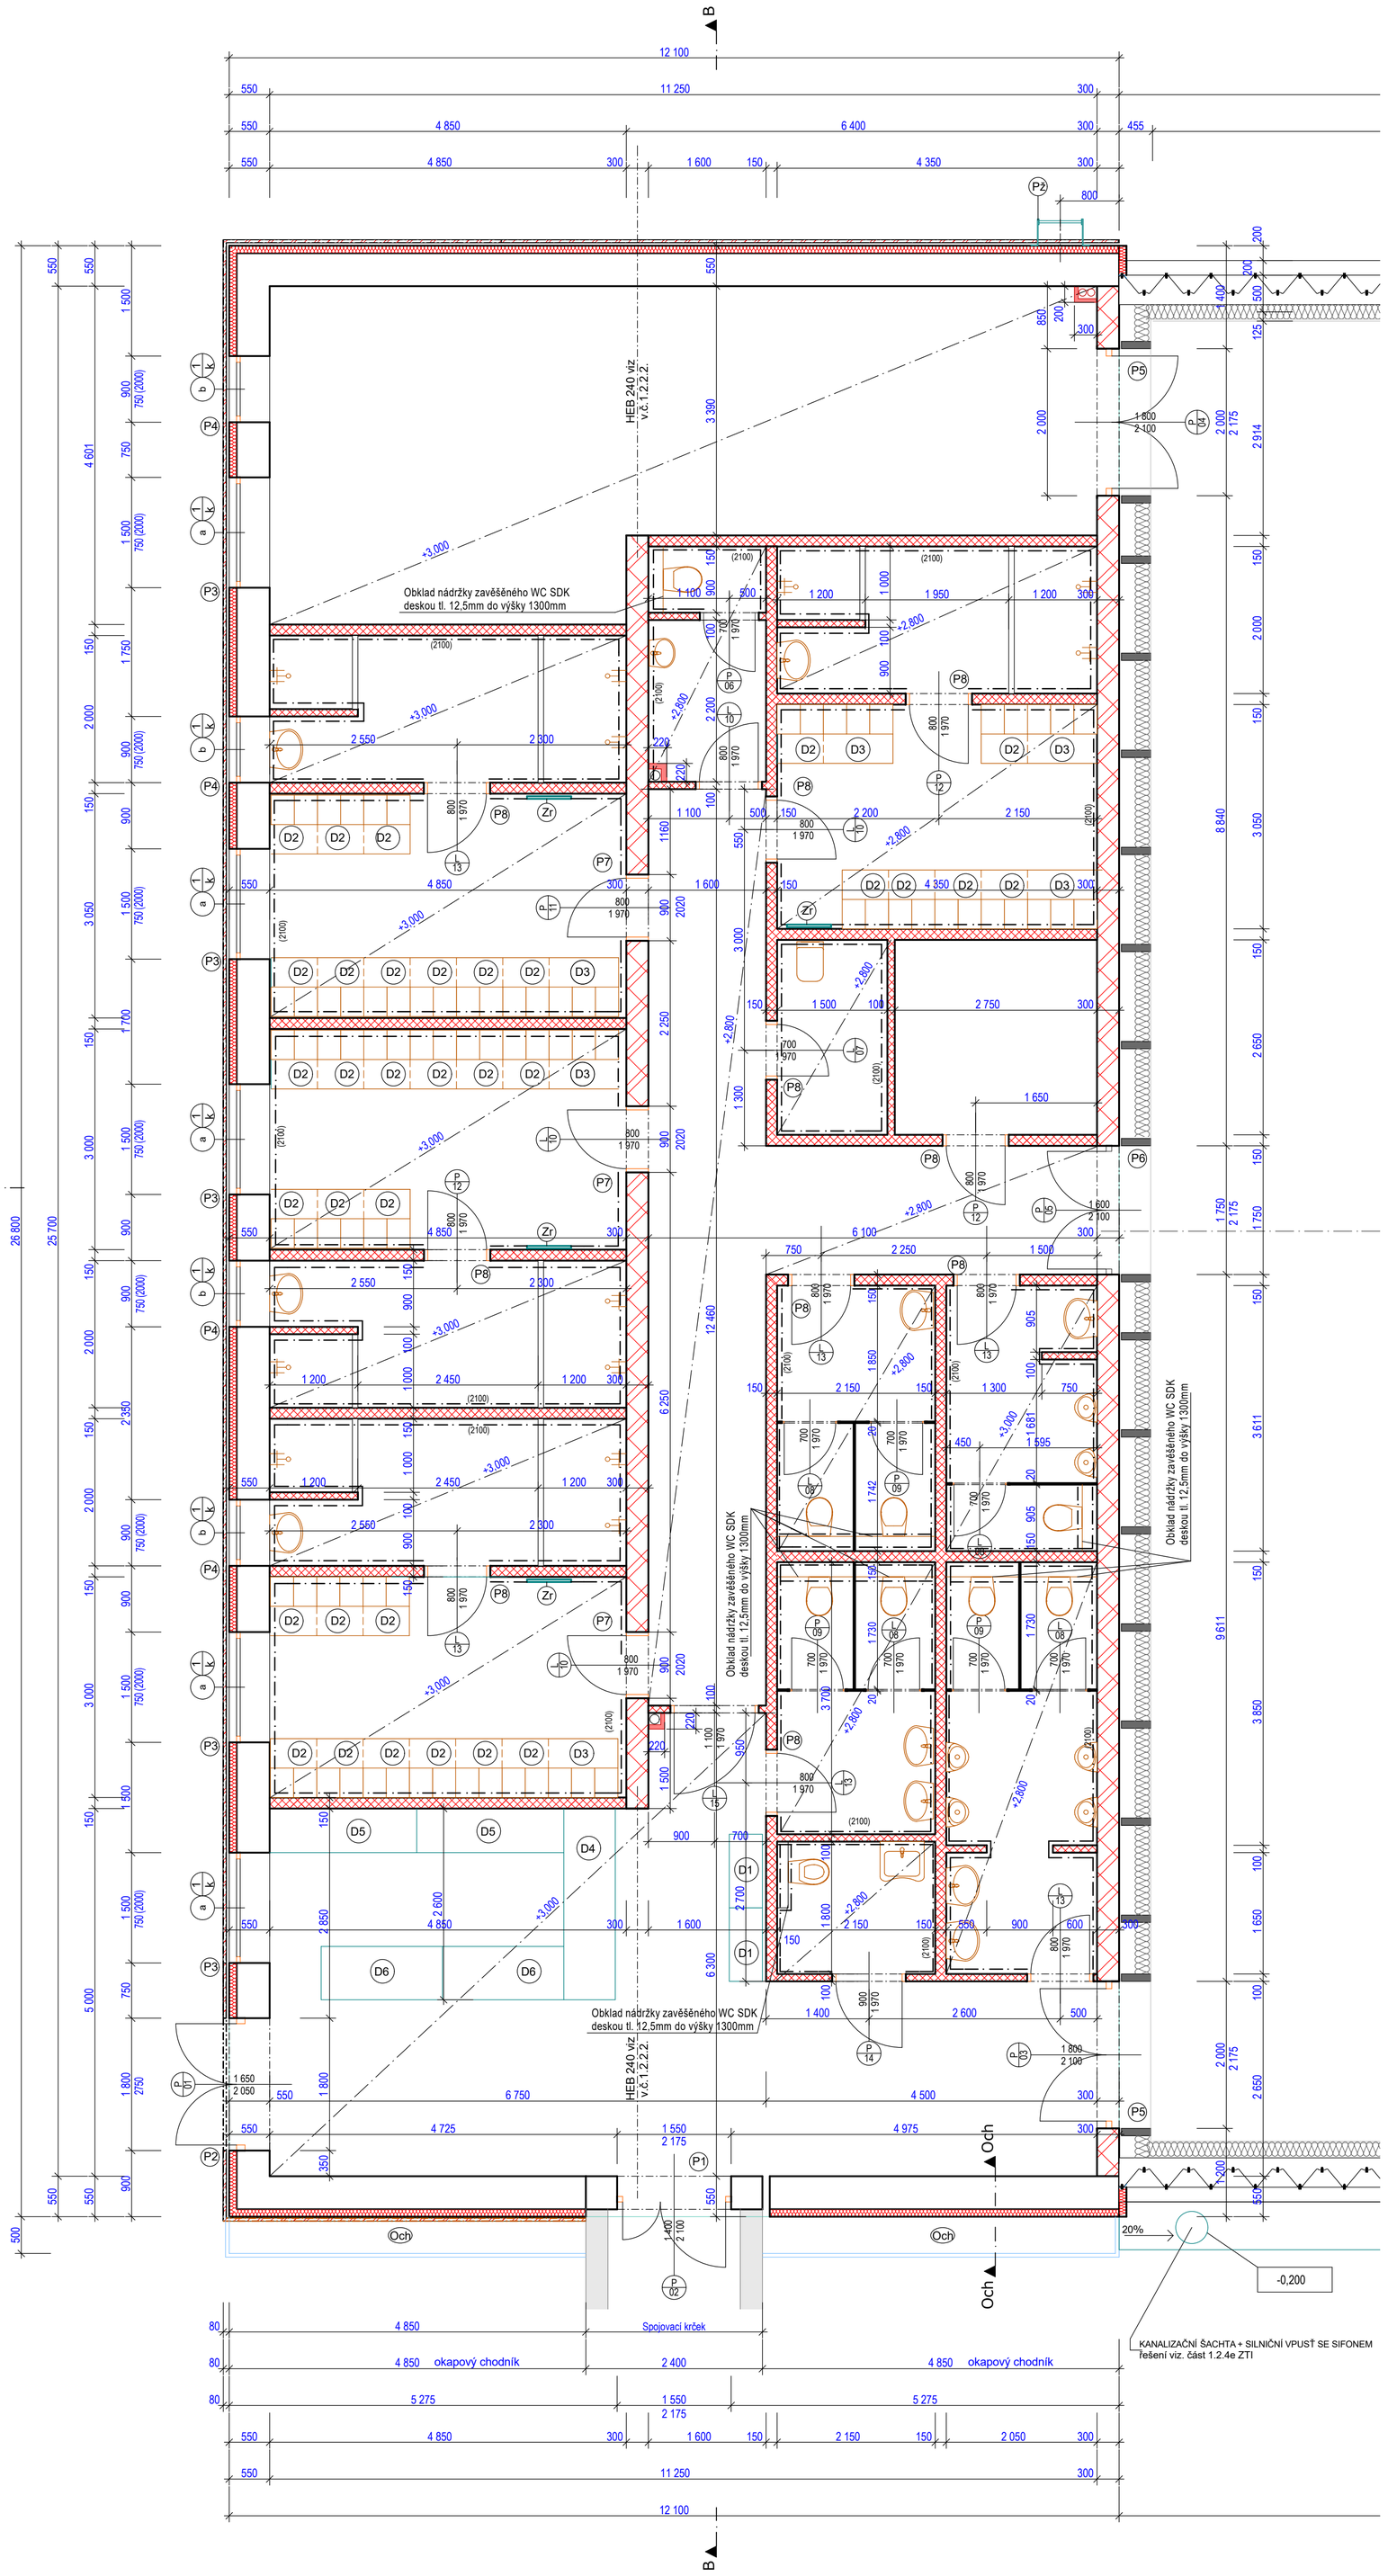


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) | Podlaha | Úprava stěn | Podhled, úprava stropu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Vstup a recepce | 47,19 | Keramická dlažba, čistící zóna A,C | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický soklík |
| 1.02 | Šatna 01 | 14,53 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. Do obkladu vlepit zrcadlo. (viz pozn. "Zr") |
| 1.03 | Sprchy 01 | 9,57 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. |
| 1.04 | Sprchy 02 | 9,58 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. |
| 1.05 | Šatna 02 | 14,55 | Keramická dlažba A | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. Do obkladu vlepit zrcadlo. (viz pozn. "Zr") |
| 1.06 | Šatna 03 | 14,78 | Keramická dlažba A | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. Do obkladu vlepit zrcadlo. (viz pozn. "Zr") |
| 1.07 | Sprchy 03 | 9,58 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. |
| 1.08 | Nářaďovna | 44,00 | Keramická dlažba A | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický soklík |
| 1.09 | Správce | 5,12 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. |
| 1.10 | Sprchy 04 | 8,58 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. |
| 1.11 | Šatny 04 | 13,27 | Keramická dlažba A | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. Do obkladu vlepit zrcadlo. (viz pozn. "Zr") |
| 1.12 | Technická místnost | 7,29 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický soklík |
| 1.13 | Úklidová místnost | 3,98 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. |
| 1.14 | Chodba | 27,83 | Keramická dlažba A | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický soklík |
| 1.15 | WC Ženy | 7,76 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. |
| 1.16 | WC Muži | 7,33 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. |
| 1.17 | WC Muži | 11,36 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. |
| 1.18 | WC Ženy | 7,96 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. |
| 1.19 | WC Imob. | 3,87 | Keramická dlažba B | VPC omítka štuková, malba disperzní bílá | Minerální podhled perforovaný Ral 9010, Systém C, T profil š. pásnice 15mm barva Ral 9006 (viz poz. 103) | Keramický obklad do výšky 2,1m. Pod obklad povlakovou hydroizolaci. |

## LEGENDA MATERIÁLU

- OBVODOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC SVISLE DĚROVANÝCH
  250/440/249 - Rw=48dB, U= 0,24W/mK, A1 - nehořlavé,na maltu pro tenké spáry
- NOSNÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC SVISLE DĚROVANÝCH
  247/300/249 - Rw=48dB, Uint= 0,50W/mK, A1 - nehořlavé,na maltu pro tenké spáry, P15
- NOSNÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC SVISLE DĚROVANÝCH
  372/240/249 - Rw=49dB, Uint= 0,85W/mK, A1 - nehořlavé,na maltu pro tenké spáry, P15
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC SVISLE DĚROVANÝCH
  497/80/249 - Rw=38dB, Uext =1,75W/mK,
  497/140/249 - Rw=43dB, Uext = 1,25W/mK,
  A1 - nehořlavé,na maltu pro tenké spáry
- MONTOVANÉ SANITÁRNÍ KABINY v. 2,1m z kompaktních duromerových vysokotlakých laminátů (systém HPL) , na nožkách, včetně dveří
- SDK OBKLAD SVISLÉHO POTRUBÍ DESKOU tl. 12,5mm, JEDNOSTRANNÝ
- TEPELNÁ IZOLACE XPS (EXTRUDOVANÝ NENASÁKAVÝ POLYSTYREN)
  určený pro vnější stěny ve styku se zeminou, U = 0,33W/m²K tl. 100mm

## VÝPIS PŘEKLADŮ A PRŮVLAKŮ

PŘEKLAD Z CIHELNÝCH TVAROVEK TVOŘÍCÍ OBÁLKU PRO ŽB ČÁST PŘEKLADU, plně nosné, λ=1,00W/mK (70/238/1000-3500)

| | | |
|---|---|---|
| P1 | 5x Překlad-2000 + tep. izol. EPS 70Z tl. 90mm | 1ks |
| P2 | 5x Překlad-2250+ tep. izol. EPS 70Z tl. 90mm | 1ks |
| P3 | 3x Překlad-1750+ tep. izol. EPS 70Z tl. 90mm | 5ks |
| P4 | 5x Překlad-1250+ tep. izol. EPS 70Z tl. 90mm | 4ks |
| P5 | 4x Překlad-2500 | 2ks |
| P6 | 4x Překlad-2250 | 1ks |
| P7 | 4x Překlad-1250 | 3ks |

PŘEKLAD PLOCHÝ Z PODÉLNĚ DĚROVANÝCHCIHELNÝCH TVAROVEK TVOŘÍCÍ OBÁLKU PRO ŽB ČÁST PŘEKLADU, plně nosné, λ=0,68W/mK 71/145/1250-2500)

| | | |
|---|---|---|
| P8 | Překlad-1250 | 10ks |

Nad otvory v příčkách tl. 100mm bude vložena pásovina 60/5mm

## POZNÁMKY

- Zr — ZRCADLO - zrcadlo vlepené do obkladu v.1050/š.600/par.(900)
- Pž — Požární žebřík viz Zámečnické výrobky - žebřík v.č.1.2.1.13, Výpis zámečnických výrobků 1.2.1.19
- D — Truhlářské výrobky - v.č.1.2.1.20, 1.2.1.21, Výpis truhlářských výrobků 1.2.1.22
- Och — Okapový chodník délky 2x4,85m, šířky 0,50m.
  Skladba: Tříděné kamenivo 16/32 ve vrsvě tl. 0,20m
  Netkaná textilie 300g/m2
  Lemování - Zahradní obrubník 50/250 do betonu C12/15

PODROBNÝ POPIS PRVKŮ A KONSTRUKCÍ S OZNAČENÍM 100 A VÝŠE - VIZ SPECIFIKACE PRVKŮ A KONSTRUKCÍ 1.2.1.15

## Řez Och-Och




Výškový systém B.p.v. ±0,000 = 240,60 = Podlaha 1.NP

| Zodpov.projektant | Vypracoval | Kreslil |
|---|---|---|
| ing. Tuček | Gálová | Gálová |

Investor: Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

PROJEKT A E D s.r.o.
Architektonická a projekční kancelář,
Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Tel. 774 03 03 30, 530 502 440
tucek@tprojekt.cz, www.tprojekt.cz

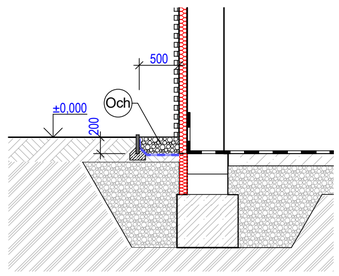Stavba: Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G

Objekt: SO 02 Zázemí haly

Obsah výkresu: Půdorys 1.NP

| | |
|---|---|
| Formát | 6A4 |
| Datum | 12/2018 |
| Stupeň | DPS |
| Zak. číslo | 07/2018 |
| Měřítko | 1:50, |
| Číslo výkresu | 1.2.1.3 |