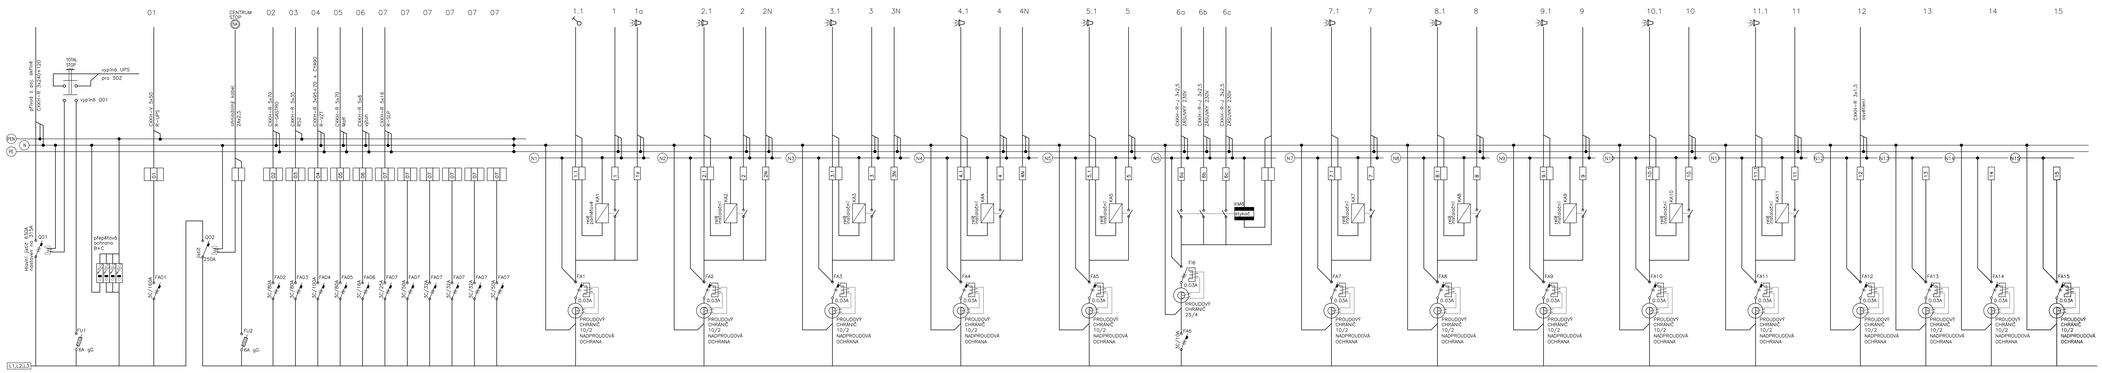

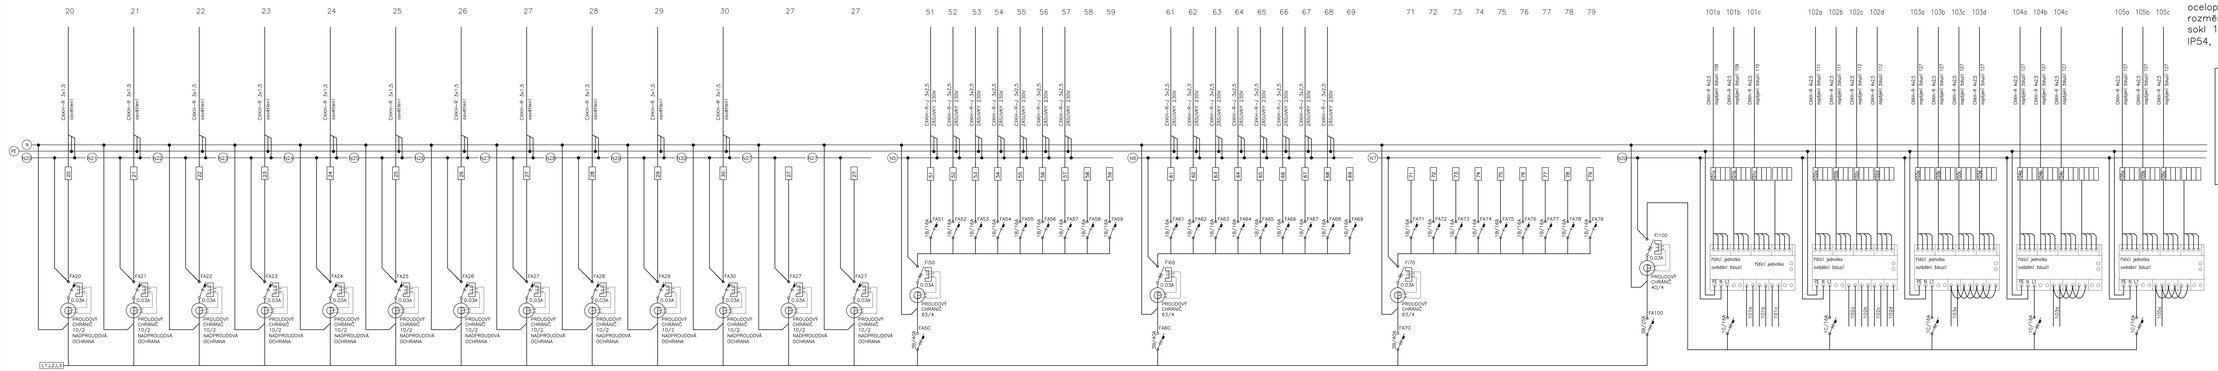

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/1N~S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/1N~S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněné – doplňujícím proudovým nebo napěťovým chráničem
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ROZVADĚČ MUSÍ BÝT VYROBEN A SESTAVEN V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 61439-1ed.2 a ČSN EN 61 439-2 ed.2

ROZVODNICE RH

ocelopechová skříň
rozměr: 1950x1300x400mm
sokl 100mm
IP54, EI30 DP1



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv 410,00 + 237,72 m n. m.

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

MĚŘÍTKO:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU "F"	STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		OBJEKT:	SO 01 - PAVILON F
		PROFESE:	D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Město Šlapanice Masarykova nám. 1557/ 264 0 Šlapanice	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	23071011-4
		AUTOR/KNC:	
MÍSTO STAVBY:	Šlapanice parc.číslo: 1577	DATUM:	04/2019
		FORMÁT:	16 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR INTAR a.s. Revoluční 617/76, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 351 611 www.intar.cz, info@intar.cz	KÓPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Vladislav Ramaš, ing.ramas@seznam.cz	MĚŘÍTKO:	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:			
ZAZTOVTEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Revoluční 617/76, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 351 611 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	Rozvaděč RH
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing.Zdeněk Bek, zdek@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
VYPRACOVAL:	Václav Pavlůsek, vpavlusek@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	10
		REVIZE:	