

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 28.11.2018

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 2018-Skl / 11/016

### Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: Altán

Ulice: Park Šlapanice,

PSČ:

Telefon:

Altán

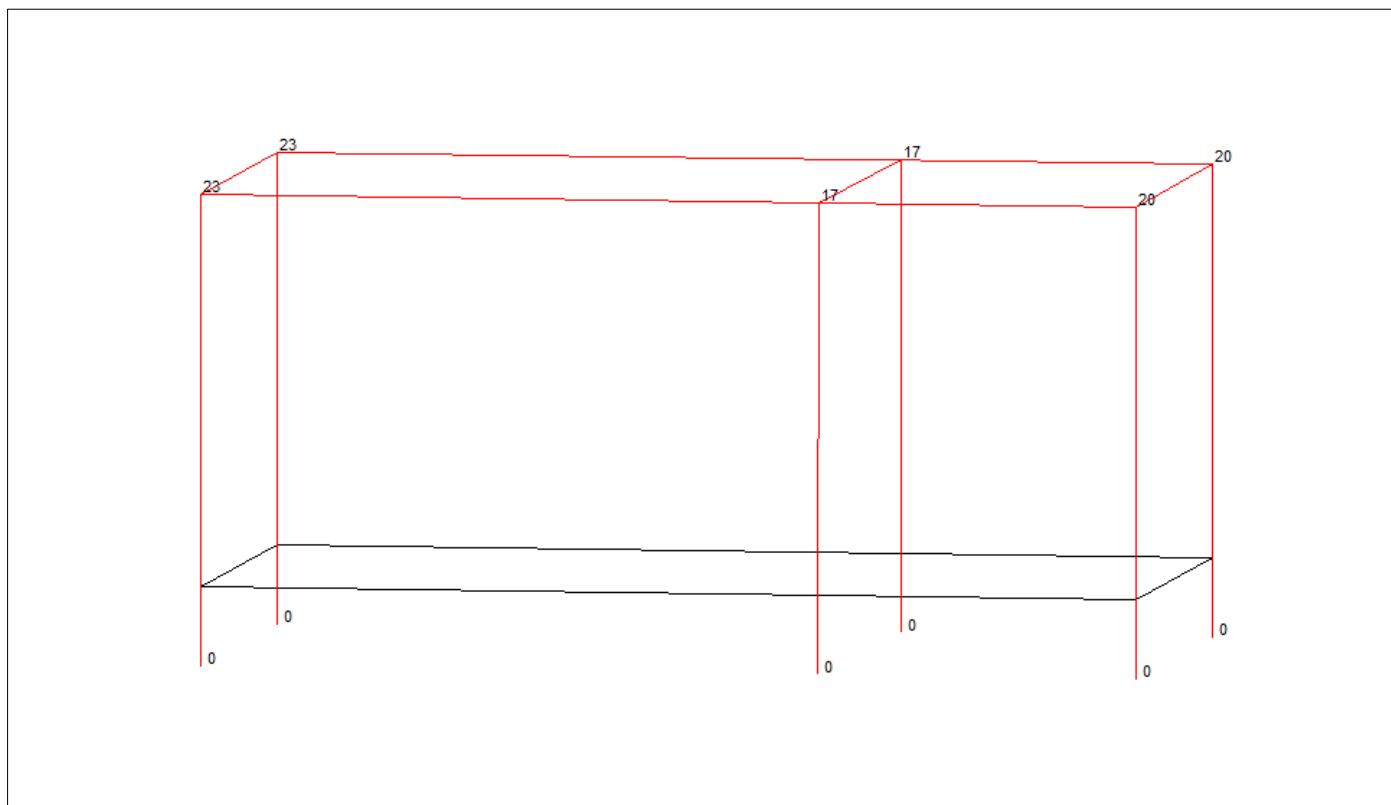

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 2018-Skl

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

### Projekt:

Číslo projektu: 11/016

Název projektu: Altán Park Šlapanice

Ulice:

PSČ: --