


# TYPOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA


# S PREFABRIKOVANÝM DNEM

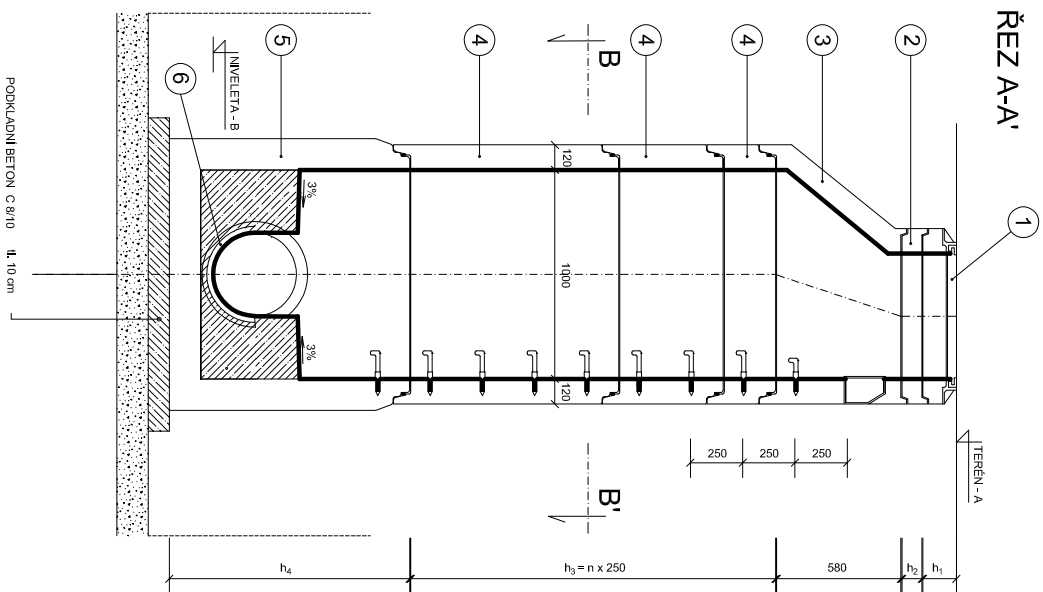


## LEGENDA

- ① ŠACHTOVÝ POKLOP LITINOVÝ - TRIDA D 400,  $h_1 = 60 \text{ mm}$
  - ② VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q, 1 6316  $h_2 = 60 \text{ mm}$   
TBW-Q, 1 6316  $h_2 = 80 \text{ mm}$   
TBW-Q, 1 6310  $h_2 = 100 \text{ mm}$
  - ③ ŠACHTOVÝ KONUS S HRDLEM TB-S-Q, 100-631658
  - ④ ŠACHTOVÁ SKRUŽ S HRDLEM TB-S-Q, 1 100/25  
TB-S-Q, 1 100/60  
TB-S-Q, 1 100/100
  - ⑤ ŠACHTOVÉ DNO TBZ-Q, 1 100/60  $h_3 = 600 \text{ mm}$   
TBZ-Q, 1 100/80  $h_3 = 800 \text{ mm}$   
TBZ-Q, 1 100/100  $h_3 = 1000 \text{ mm}$
- | DN    | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| $h_4$ | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
- PULZÁBEK VÝŠKY 3/4 DN

## ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

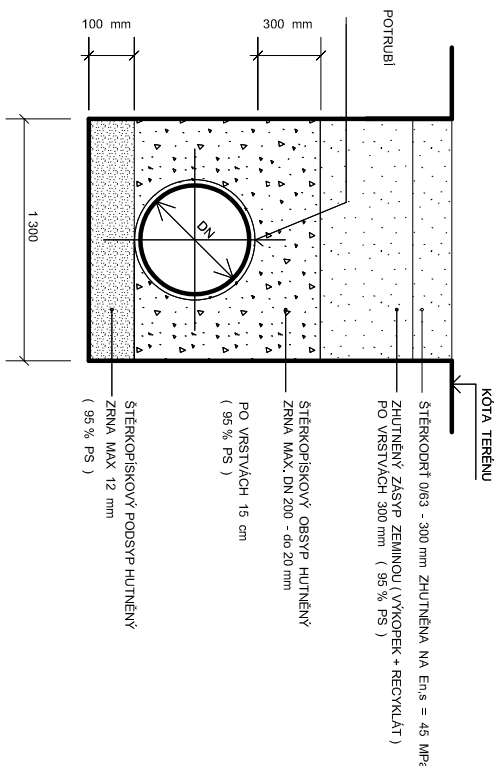

Vypracoval	Zodp. proj.	Kontroloval
ING. HOLEŠOVSKÝ	ING. HOLEŠOVSKÝ 	
Kraj:	JIHOMORAVSKÝ	OlJ: ŠLAPANICE
Investor:	Město Šlapanice, Masarykovo nám. 1007/7, 664 51 Šlapanice	
Stavba:	Č. zakázky 4310	
Akce:	Datum 02/2020	
	Stupeň DSP + DPS	
	Formát 2 A4	
Objekt:	Měřitko -	
Soubor:	Arch. č. 4310/19	
Část profese	Příloha číslo 05	
Obsah:	REVIZNÍ ŠACHTA, ULOŽENÍ POTRUBÍ	