


POTRUBÍ PITNÉHO VODOVODU JE NÁPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY PITNÉHO VODOVODU. NOVÉ ROZVODY PITNÉHO VODOVODU BUDĚ ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PPR EVO SPOJOVANÝCH POLYFÚZNÍM SVÁŘOVÁNÍM. VEŠKERÉ POTRUBÍ VODOVODU BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ. VEŠKERÉ ARMATURY, ČISTIČI KUSY, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A PŘÍZDŮŠNOVACÍ VENTILY BUDOU PŘÍSTUPNÉ K ÚDRŽBĚ A REVIZI. PLASTOVÉ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠŤKA STĚNY. TRASY POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. STÁVAJÍCÍ ROZVODY NEJSOU SOUČÁSTÍ TĚTO PD. PŘI REALIZACI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI TZB A PŘB A STÁVAJÍCÍMI ROZVODY TZB. PROSTUPY NOSNÝMI PRVKY JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM. PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ VYBĚHAT PROTIPOŽÁRNÍM OPATŘENÍM DLE PLATNÉHO PŘB. ROZVODY PRO GASTRO (DN, UMÍSTĚNÍ) BUDOU PŘÍPADNĚ PŘÍZDŮŠNOVACÍ PLATNÉ PD GASTRA.

— — — — —	PITNÁ VODA
— — — — —	CIRKULACE TEPLÉ VODY
— — — — —	TEPLÁ VODA
— — — — —	PITNÁ VODA STÁVAJÍCÍ
— — — — —	CIRKULACE TEPLÉ VODY STÁVAJÍCÍ
— — — — —	TEPLÁ VODA STÁVAJÍCÍ
— — — — —	POŽÁRNÍ VODOVOD STÁVAJÍCÍ

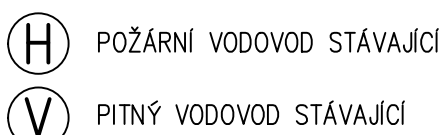


LEGENDA NÁPOJNÝCH BODŮ DLE PD GASTRO

LEGENDA VODA

V 1 s.v. 1/2", 0,30m vysoko, (pračkový) rohový ventil - myčka (rezerva změkčovač)
V 2 s.v. a tv. 1/2", 1,25m vysoko, rožteř 150mm - dřezy, umyvadla
V 3 s.v. a tv. 1/2", 0,55m vysoko, rohový ventil - dřez, komb.výlevka s umyvadlem

LEGENDA ODPADŮ

O 1 odpad o 50mm, 0,50m vysoko, přes sifon u jednotlivých zař. - myčka (komerční)
O 2 odpad o 50mm, 0,45m vysoko, přes sifon - dřez hl. 300mm, dvojřez hl. 150mm
O 3 odpad o 50mm, 0,20m vysoko, přes sifon - kombinovaná výlevka/umyvadlo
O 4 odpad - podlahové vrusti a rošty (příměstí vrusti dle stavebního řešení)

0,000 = 1.NP (vstup); výš. systém místní souřadný systém 5-JTSK		
INVESTOR:	Město Štápanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Štápanice	<div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Vahova 6, 612 00 Brno IČ 04593103</div>
MÍSTO:	Hřbitovní 1700/12, 664 51 Štápanice, kat. území Štápanice u Brna [762 792]	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ODDÍL:	D.1.4.2 - ZDRAVOTNICKÉ INSTALACE	
AKCE:		
DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Zdeněk Vaněrka	HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU: Ing. arch. Jan Padešva
VYPRACOVAL:	Ing. Zdeněk Vaněrka	
OBŠAH VÝKRESU:	FORMAT: 8xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2304
PŮDORYS 1. NP VODOVODU	DATUM: 07/2023	Č. VÝKŘ. 1:50
		SADK: D.1.4.2-04