



ULOŽENÍ KANALIZACE POD STÁV. ASFALTOVOU KOMUNIKACÍ

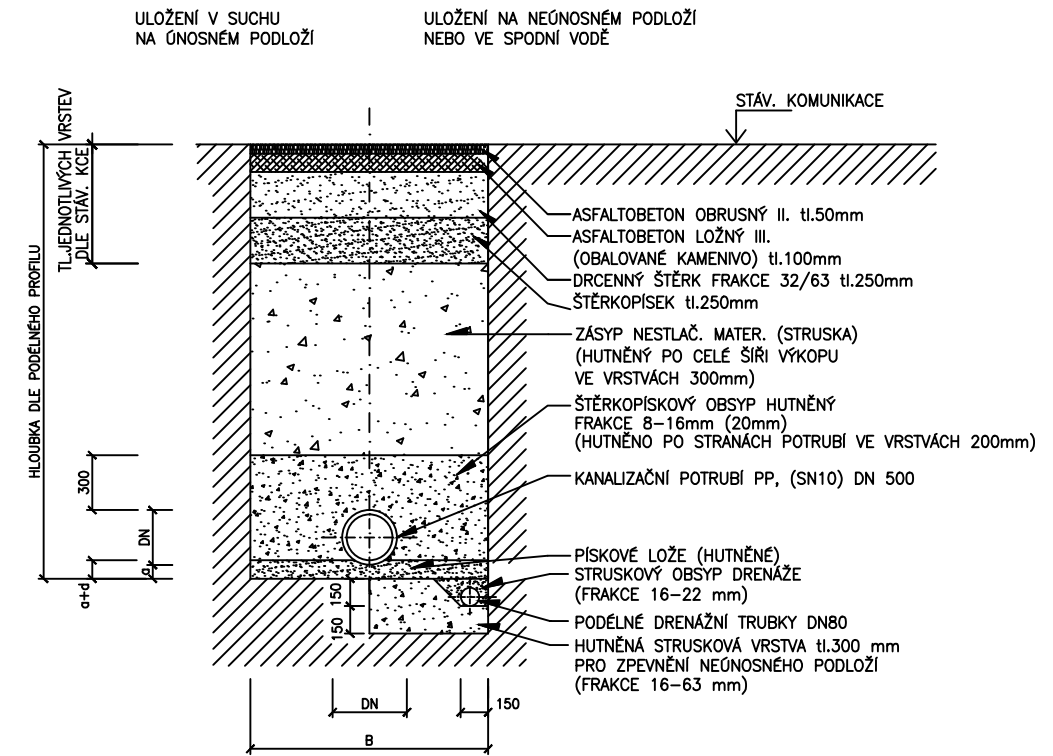


ULOŽENÍ KANALIZACE V TERÉNU

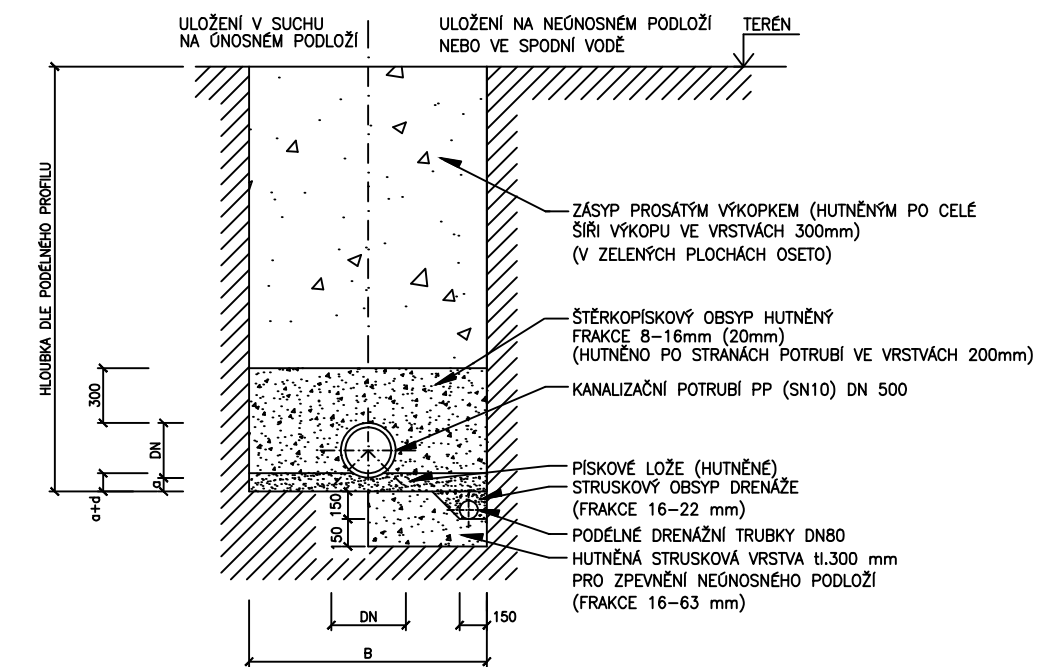

PROFIL POTRUBÍ DN	ŠÍŘKA PAŽENÉHO VÝKOPU B(mm)	VÝŠKA PÍSKOVÉHO LOŽE(mm)	
		$\alpha > 90^\circ$	
		a	d
150	900	100	25
200	1000	100	33
250	1100	100	40
300	1100	100	50
400	1200	100	60
500	1200	100	70

šířka výkopu je navržena dle ČSN EN1610 (včetně pažení)

ULOŽENÍ KANALIZACE VE DLÁŽDĚNÉM CHODNÍKU

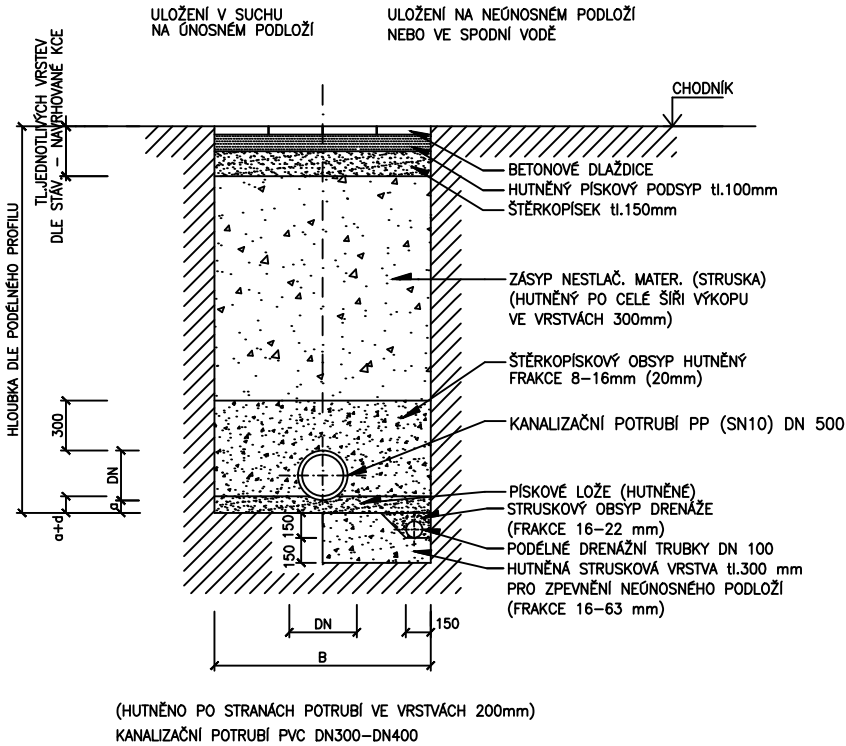

POZNÁMKA

- VÝKOPY BUDOU PAŽENÉ V CELÉ DÉLCE TRASY OD HLOUBKY 1,2m
- VÝKOPY I ZPĚTNÉ ZÁSYPY BUDOU PROVÁDĚNY OD STÁV. KOMUNIKACE, CHODNÍKU V MÍSTĚ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V ROSTLÉM TERÉNU OD JEHO ÚROVNĚ
- OBNOVA STÁV. KOMUNIKACE, CHODNÍKU V MÍSTĚ SITUOVÁNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK BUDE PROVEDENA NA ŠÍŘKU VÝKOPŮ KANALIZACE (DLE PŮVODNÍCH VRSTEV VOZOVKY NEBO DLE VZOROVÉHO ŘEZU)
- VYSKYTNE-LI SE PŘI REALIZACI VE VÝKOPU MÍSTO, KDE BUDE ZJIŠTĚNO NEÚNOSNÉ PODLOŽÍ (PŘÍPADNĚ ZVÝŠENÁ HLADINA SPODNÍ VODY), BUDE NUTNĚ PROVÁDĚT STRUSKOVÝ PODSYP S PODÉLNOU DRENÁŽÍ
- V MÍSTĚ S PŘÍPADNOU ZVÝŠENOU HLADINOU SPODNÍ VODY BUDE POLOŽENA SOUBĚŽNÁ PODÉLNÁ DRENÁŽ A BUDE PROVÁDĚNO PŘEČERPÁVÁNÍ SPODNÍCH VOD DO SBĚRNÉ JÍMKY (PO UKONČENÍ VÝSTAVBY BUDOU DRENÁŽE ZASLEPENY A SBĚRNÁ JÍMKA ZRUŠENA)
- KŘÍŽENÍ PROJ. KANAL. STOK SE STÁV. INŽ. SÍTĚMI JE ZŘEJMÉ ZE SITUACE 1:500 PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT TYTO SÍTĚ SPRÁVCI PŘÍMO V TERÉNU A OVĚŘIT V MÍSTECH KŘÍŽENÍ JEJICH SKUTEČNÉ HLOUBKY
- MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE ISO 93% PROCTOROVY ZKOUŠKY
- DLE RELAT. ULEHLOSTI MÍRA ZHUTNĚNÍ  $0,67 < ID < 0,90$

ZODP. PROJEKTANT	ing. HLAVÁČ P.	<div>Ing. Petr HLAVÁČ</div> <div>projektové a inženýrské služby</div> <div>Trávníky 41, 613 00 Brno</div> <div>IČO: 665 58 239</div> <div>DIČ: CZ 6612151590</div>	
VYPRACOVAL	ing. HLAVÁČ P.		
KONTROLOVAL	ing. HLAVÁČ P.		
INVESTOR	SVK Šlapanicko, Masarykovo náměstí 546/9, 654 51 Šlapanice		
<div>NÁZEV AKCE</div> <div>REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE</div> <div>V ULICI HYBEŠOVA VE ŠLAPANICÍCH</div>		DATUM	SRPEN 2018
		FORMÁT	2x A4
		MĚŘÍTKO	
		STUPEŇ	
		SPECIALIZACE	VH
<div>NÁZEV VÝKRESU</div> <div>VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ</div> <div>TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ</div>		ZAK.ČÍSLO	
		SOUPRAVA ČÍS.	ČÍS. VÝKRESU 05