


PŮDORYS 1. NP V ÚROVNÍ -1,10 M

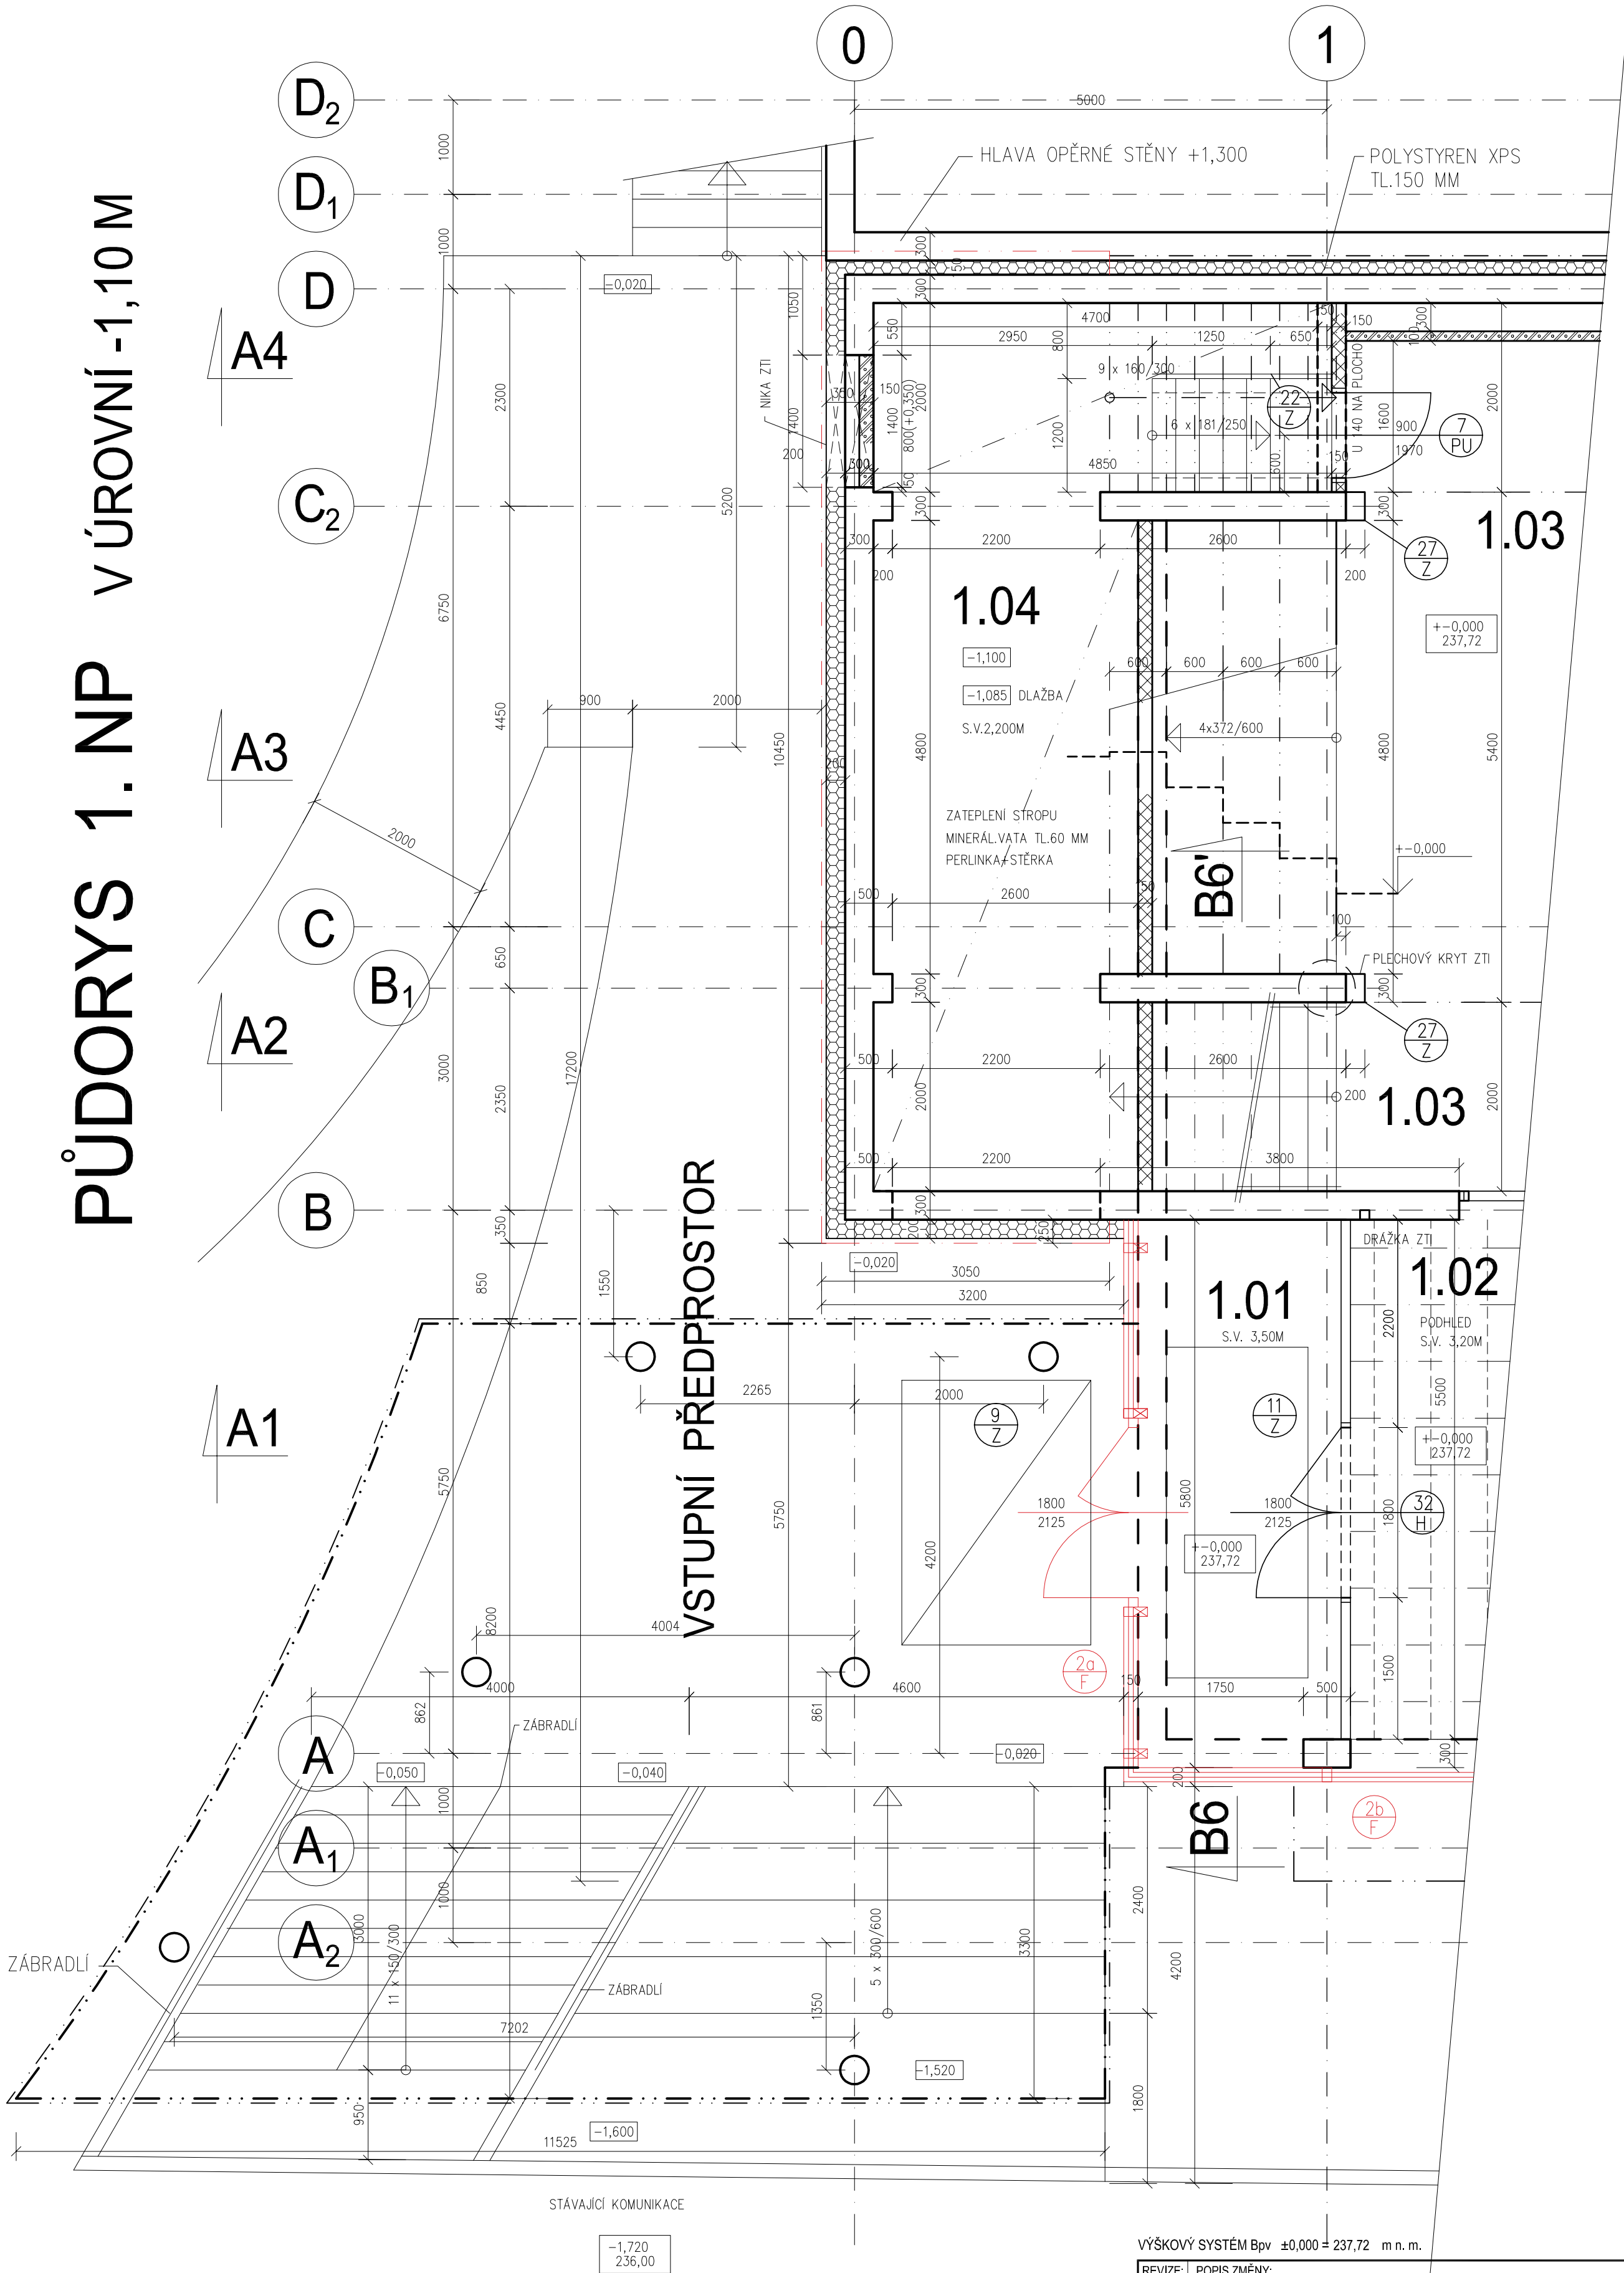

POZNÁMKA

BETONOVÉ SCHODY DO SKLADU UDRŽBY OBLOŽENÉ KERAMIC. DLAŽBOU  
SCHODY BUDOU NADBETONOVANÉ NA DESKY PZD 119/29/9 V3 (6 KS)  
+ RZP 119/14/14 (1 KS)  
PODEZDĚNÉ STĚNAMI TL. 150 MM Z CIHEL CP 100.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU "F"		OBJEKT: SO 01 - PAVILON F	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Město Šlapanice Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice		PROFESE: D.1.1 Architektonicko stavební řešení	
MÍSTO STAVBY: Šlapanice parc.číslo 16/1		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20471011-4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		DATUM: 04/2019	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing.Vlastislav Remeš, ing.remes@seznam.cz		FORMÁT: 4 x A4	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:		KOPIE:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		MĚŘÍTKO: 1: 50	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.Vlastislav Remeš, ing.remes@seznam.cz		VÝKRES: PŮDORYS 1.NP V ÚROVNÍ -1,10M	
VYPRACOVAL: Ing.Vlastislav Remeš, ing.remes@seznam.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: D.1.1.3a	
		REVIZE:	