


NOVÁ MŠ (BÝVALÁ KNIHOVNA)

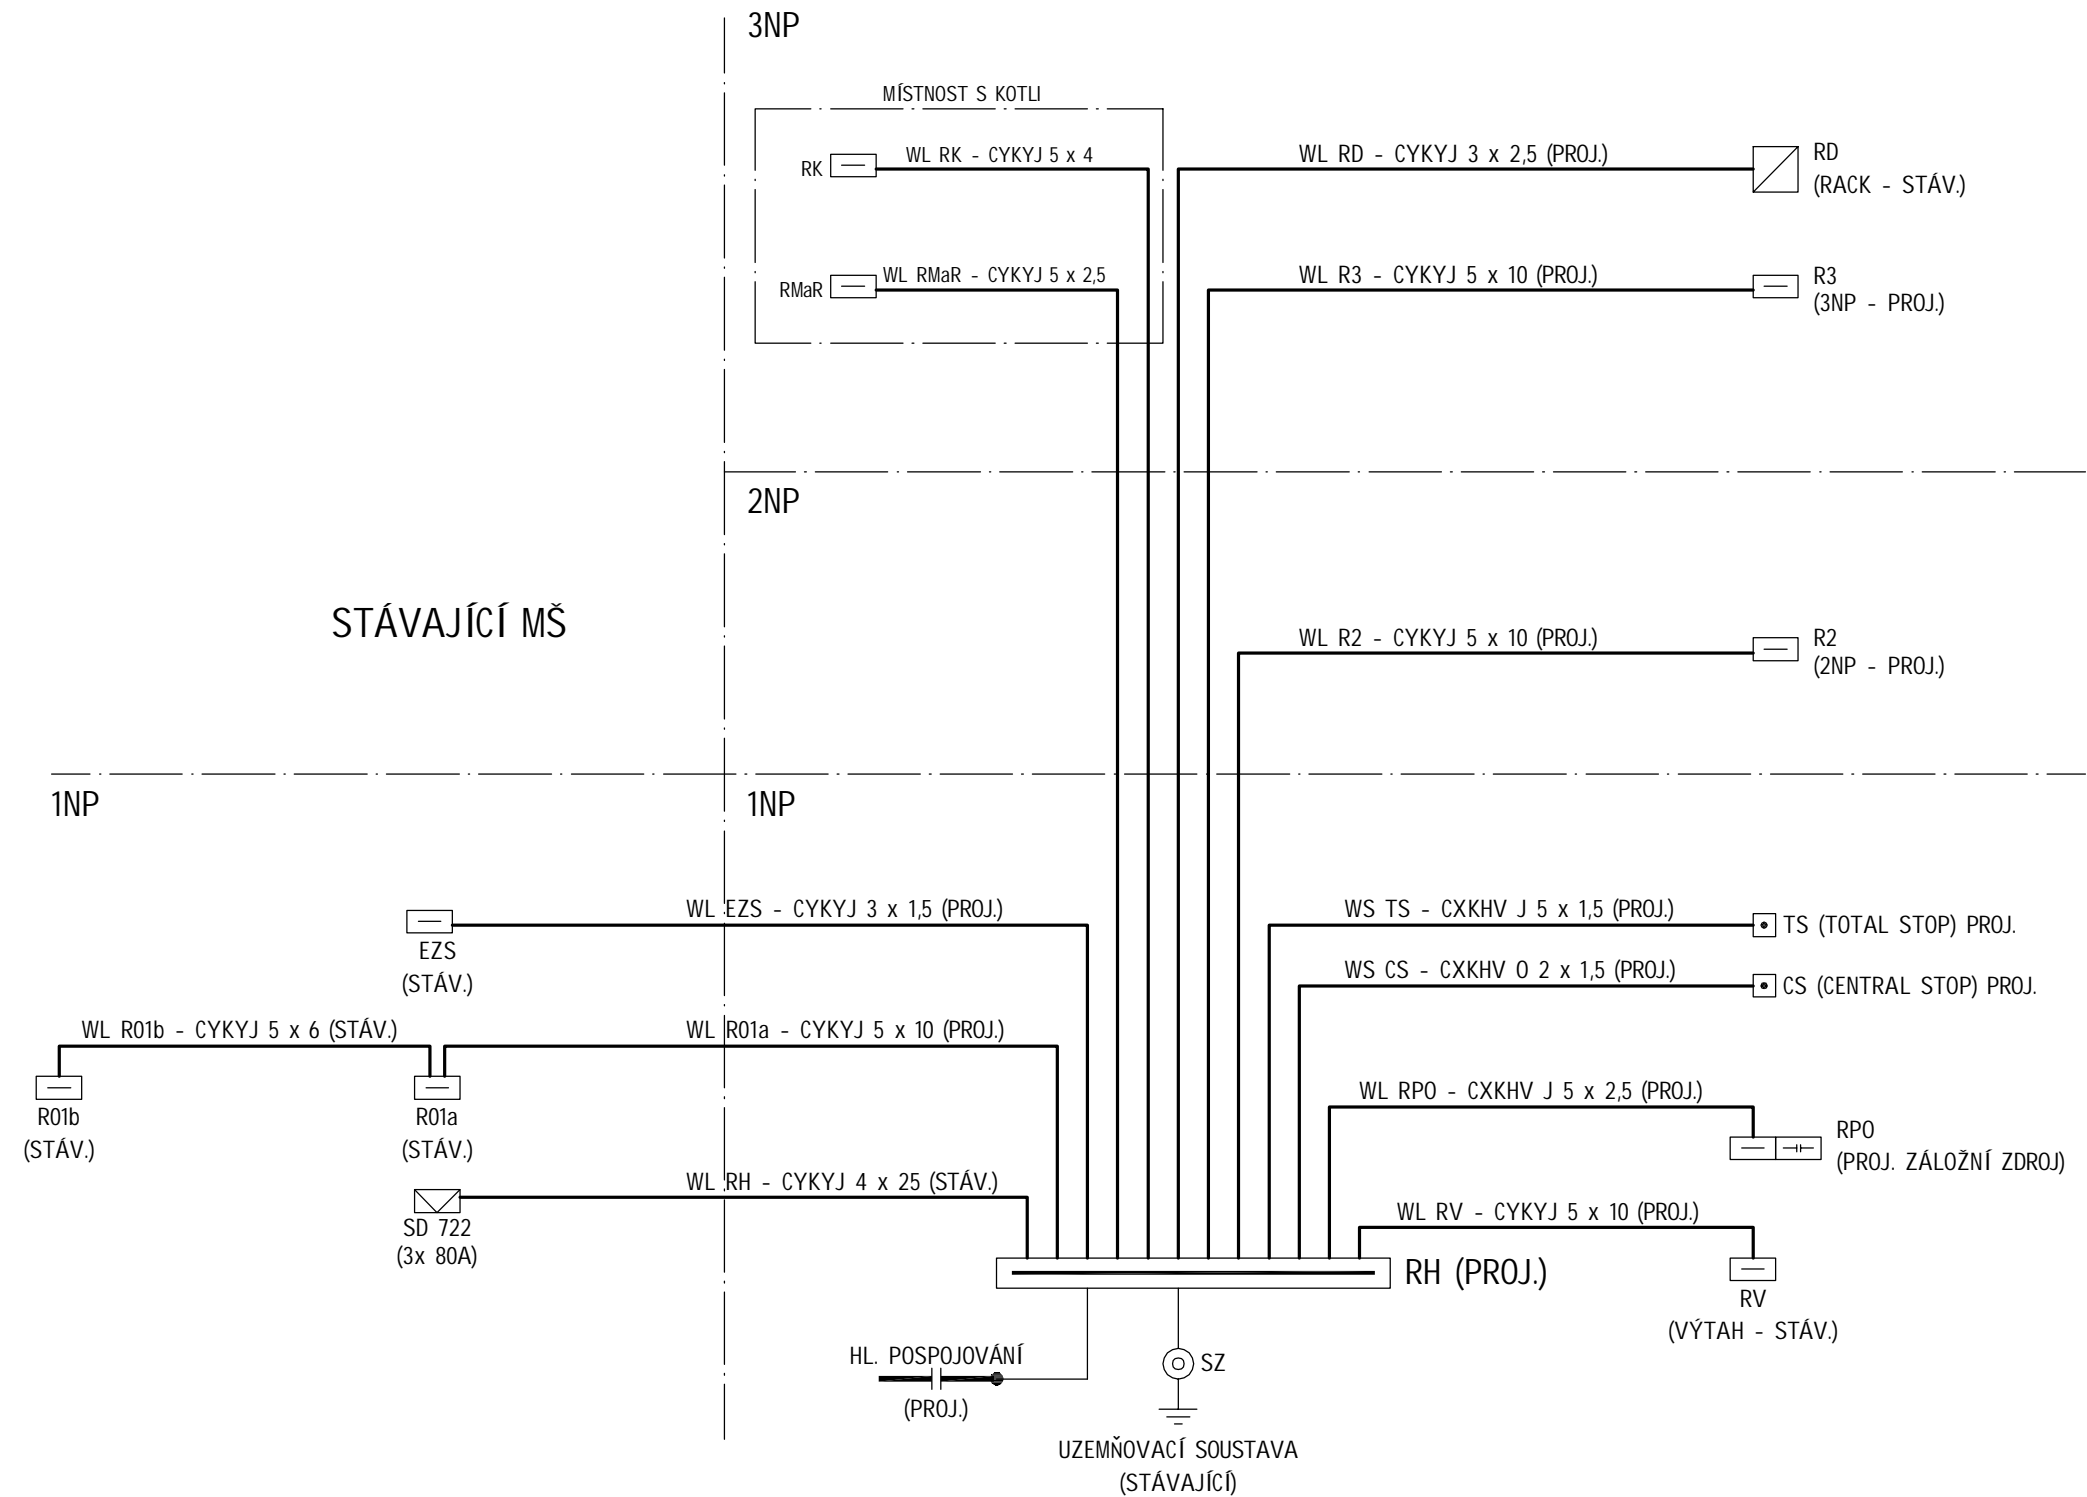

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

autor :	Ing. arch. Michaela Jandová
projektant :	Ing. Vojtěch Florian
investor :	Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
název akce :	datum : leden 2022
Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí 1664/6 Šlapanice	stupeň : DPS
část dokumentace :	měřítko : -
D1.7 - SI a SLP ELEKTROINSTALACE	č. výkresu : E 13
SCHEMA HLAVNÍCH SI ROZVODŮ	

KUBE

ARCHITEKT

KUBE, s. r. o.
Horova 68, 61600 Brno
atelier@kuba.cz
+420 549 216 544