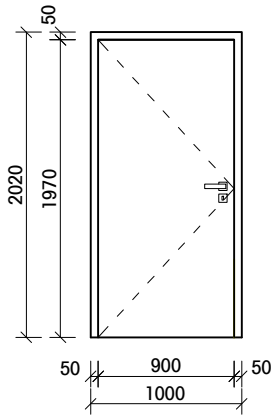
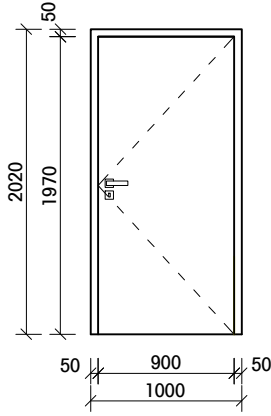
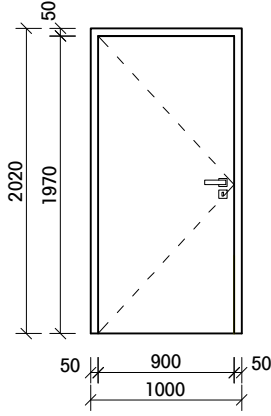
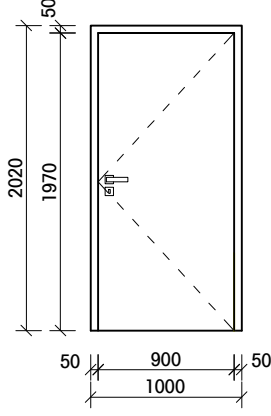


VEDOUČÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	ZPRACOVATEL: ING. ROMAN KOPLÍK BRNĚNSKÁ 28 664 51 ŠLAPANICE rkoplik@centrum.cz 725 128 181
ING. ROMAN KOPLÍK	ING. ROMAN KOPLÍK	
KONTROLOVAL:	INVESTOR:	
ING. ROMAN KOPLÍK	MĚSTO ŠLAPANICE	
	MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, ŠLAPANICE, 664 51	
NÁZEV AKCE:		ZAKÁZKA: 23_005
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ŠLAPANICE - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ LABORATOŘÍ P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13		STUPEŇ PROJEKTU: OHLÁŠENÍ, DPS
		DATUM: 01/2024
		MĚŘÍTKO: 1 : 50
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS PRVKŮ	Č. VÝKRESU: D.112

OZNAČENÍ		SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				CELKEM	POZNÁMKA
				1 PP	1 NP	2 NP	STŘECHA		
T	1		<p>VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ LAKOVANÉ PLNÉ, BÍLÉ</p> <p>DO OCELOVÉ HRANATÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK FAB KLIKY</p> <p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW - C - 30 SE SAMOZAVÍRAČEM UZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S ODOLNOSTÍ 30 MIN.</p> <p>LEVÉ VEL. DVEŘÍ 900/1970 mm</p>		1			1	<p>MATERIÁL, ODSŤÍN A TYP KLIKY URČÍ GP DLE VZORNÍKU VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP KOVÁNÍ NEREZ ROZETOVÉ ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVENÍŠTI ODSTÍN - BÍLÁ</p> <p>TL. STĚNY 150 mm</p> <p>DVEŘE NUTNO KOORDINOVAT S PBŘ</p>
T	2		<p>VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ LAKOVANÉ PLNÉ, BÍLÉ</p> <p>DO OCELOVÉ HRANATÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ BEZ PRAHU</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK FAB KLIKY</p> <p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI - C - S200 - 30 SE SAMOZAVÍRAČEM UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA KOUŘOTĚSNÝ S ODOLNOSTÍ 30 MIN.</p> <p>PRAVÉ VEL. DVEŘÍ 900/1970 mm</p>		1			1	<p>MATERIÁL, ODSŤÍN A TYP KLIKY URČÍ GP DLE VZORNÍKU VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP KOVÁNÍ NEREZ ROZETOVÉ ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVENÍŠTI ODSTÍN - BÍLÁ</p> <p>TL. STĚNY 100 mm</p> <p>DVEŘE NUTNO KOORDINOVAT S PBŘ</p>
T	3		<p>VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ LAKOVANÉ PLNÉ, BÍLÉ</p> <p>DO OCELOVÉ HRANATÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ S PADACÍM PRAHEM</p> <p>AKUSTICKY IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ, ÚTLUM 43 dB</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK FAB KLIKY</p> <p>LEVÉ VEL. DVEŘÍ 900/1970 mm</p>		3			3	<p>MATERIÁL, ODSŤÍN A TYP KLIKY URČÍ GP DLE VZORNÍKU VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP KOVÁNÍ NEREZ ROZETOVÉ ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVENÍŠTI ODSTÍN - BÍLÁ</p> <p>TL. STĚNY 150 mm</p>
T	4		<p>VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ LAKOVANÉ PLNÉ, BÍLÉ</p> <p>DO OCELOVÉ HRANATÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ S PADACÍM PRAHEM</p> <p>AKUSTICKY IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ, ÚTLUM 43 dB</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK FAB KLIKY</p> <p>PRAVÉ VEL. DVEŘÍ 900/1970 mm</p>		1			1	<p>MATERIÁL, ODSŤÍN A TYP KLIKY URČÍ GP DLE VZORNÍKU VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP KOVÁNÍ NEREZ ROZETOVÉ ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVENÍŠTI ODSTÍN - BÍLÁ</p> <p>TL. STĚNY 100 mm</p>

[illegible]

OZNAČENÍ		SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				CELKEM	POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	STŘECHA		
0	1	<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>	PLASTOVÉ OKNO ČTYŘDÍLNÉ OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM Uw < 0,85 W/m ² K VEL. 1670/2200 mm		2			2	ODSŤÍN A TYP URČÍ GP DLE VZORNÍKU VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVENÍŠTI ODSŤÍN BILÁ - KOVÁNÍ BROUŠENÝ NEREZ
0	2	<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>	PLASTOVÉ OKNO 6 - TI DÍLNÉ OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM Uw < 0,85 W/m ² K VEL. 3600/2200 mm		3			3	ODSŤÍN A TYP URČÍ GP DLE VZORNÍKU VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVENÍŠTI ODSŤÍN BILÁ - KOVÁNÍ BROUŠENÝ NEREZ
0	3	<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>	PLASTOVÉ OKNO DVOUDÍLNÉ OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM Uw < 0,85 W/m ² K VEL. 1200/2200 mm		1			1	ODSŤÍN A TYP URČÍ GP DLE VZORNÍKU VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVENÍŠTI ODSŤÍN BILÁ - KOVÁNÍ BROUŠENÝ NEREZ

[illegible]

[illegible]

